

Scheda: PARROCCHIA DI VIGOROVEA

Anagrafica configurazione

Nome scheda	PARROCCHIA DI VIGOROVEA
Tipologia	comunità energetica rinnovabile
Stato	da costituire
Comune (Provincia)	Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

Utenti e impianti della configurazione

Nome utente	Categoria	Nome POD	N° POD stesso utente	N° POD altri utenti *	Tipologia	Uso finale	Impianto (n° di sezioni)
PARROCCHIA	CER	IT22555	1		consumatore	custom consumo	
SCUOLA	ente religioso	IT51111	1	0	prosumer	scuola	FV (1)
GRAZIANO	cittadino	it3131313	24	0	prosumer	residenziale	FV (1)
DITTA	PMI	IT225566	1	0	consumatore	industriale	
FOTOVOLTAICO	PMI	IT23266	1	0	produttore		FV (1)

* POD con le stesse caratteristiche ma nella titolarità di membri diversi.

Fotovoltaico - anagrafica

Nome utente (Nome POD)	SCUOLA (IT511111)	GRAZIANO (it3131313)	FOTOVOLTAICO (IT23266)
Unità di produzione	1	1	1
Produttore *	SCUOLA	GRAZIANO	FOTOVOLTAICO
Proprietario	uguale al produttore	uguale al produttore	uguale al produttore
Stato dell'impianto	non in esercizio	non in esercizio	non in esercizio
Data entrata in esercizio	25-07-2025	25-07-2025	25-07-2025
Impianto incentivabile	si	si	si
Già incentivato ai sensi del Art. 42 bis DL 162/2019	no	no	no
Potenza [kW]	6	3	100
Potenza d'obbligo [kW]	0	0	
Tipo installazione	edificio	edificio	edificio
Esposizione 1 - potenza / inclinazione / orientamento	6 kW / 23° / 0°	3 kW / 23° / 0°	100 kW / 23° / 0°
Esposizione 2 - potenza / inclinazione / orientamento			
Modalità di vendita energia elettrica	Ritiro Dedicato	Ritiro Dedicato	Ritiro Dedicato
Prezzo energia nel mercato libero [cent €/kWh]			
RID ceduto a referente	no	no	no
Costi O&M annuali [€/kW/anno]	10	10	3
Costi O&M straordinari [€/kW]	100	100	90

* Si assume che il produttore coincida con l'utente.

N.B. Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

Impianti - investimento

Nome utente (Nome POD)	SCUOLA (IT51111)	GRAZIANO (it3131313)	FOTOVOLTAICO (IT23266)
Tecnologia impianto	fotovoltaico	fotovoltaico	fotovoltaico
Unità di produzione	1	1	1
Data entrata in esercizio	25-07-2025	25-07-2025	25-07-2025
Tipo di investimento	capitale proprio	capitale proprio	capitale proprio
Investimento unitario [€/kWp]	1200	1200	1000
Investimento [€]	7200	3600	100000
Prestito: quota sui costi di investimento [%]			
Prestito: tasso di interesse [%]			
Prestito: durata [anni]			
Canone: tipologia			
Canone: valore			
Canone: durata [anni]			
Rata finale [€]			
TAN [%]			
Sovvenzioni UE	nessuna	nessuna	nessuna
Percentuale sovvenzione UE			
Costo di riferimento massimo [€/kW]			
Altre sovvenzioni non UE	no	no	no
Percentuale sovvenzione non UE			
Costo di riferimento massimo [€/kW]			
Percentuale sovvenzioni (per produttori terzi)			
Detrazioni fiscali 50%		no	
Superbonus			

N.B. Gli impianti/UP sono ordinati per data di entrata in esercizio crescente.
Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.


Utenze di consumo

Nome utente	Nome POD	Tipologia	Potenza contatore [kW]	Disponibilità prelievi	Uso finale	Prezzo quota energia * [cent €/kWh]
PARROCCHIA	IT22555	consumatore		mensile	custom consumo	
SCUOLA	IT51111	prosumer	BT <= 15	mensile, per fasce	scuola	20,0
GRAZIANO	it3131313	prosumer	3,5 - 4,5	mensile, per fasce	residenziale	15,0
DITTA	IT225566	consumatore		mensile	industriale	

* Valore della quota energia (in euro/kWh) per la voce "spesa per la materia energia" ricavabile dalla bolletta, IVA esclusa.


N.B. Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

Prelievi annuali - UtENZE industriali

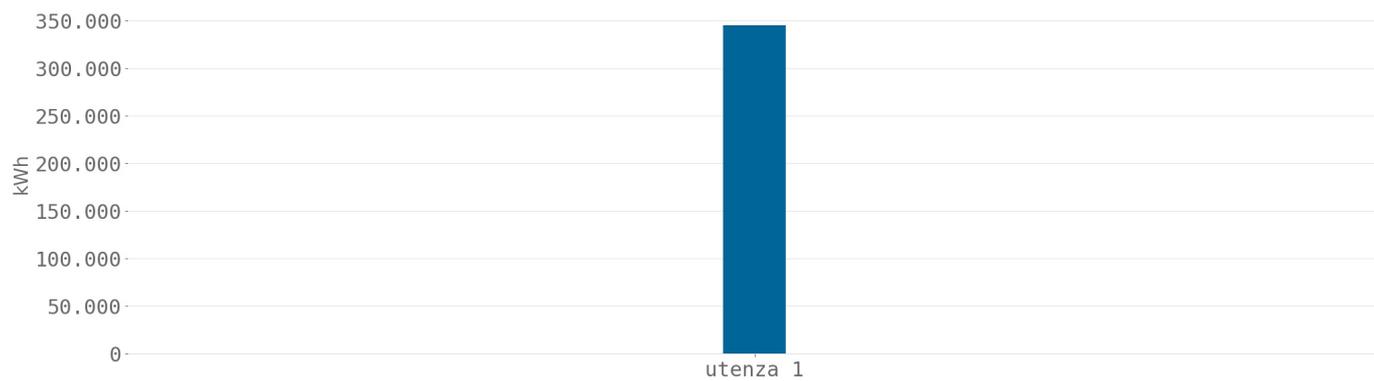


utenza 1: DITTA (IT225566)

Prelievi annuali - UtENZE generiche con profilo di consumo

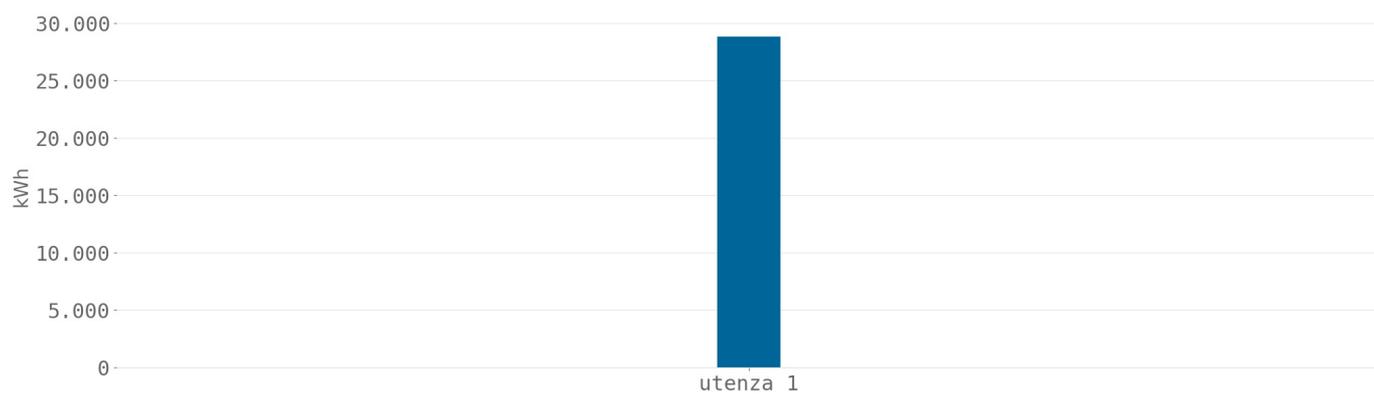


utenza 1: PARROCCHIA (IT22555)

Prelievi annuali - UtENZE residenziali

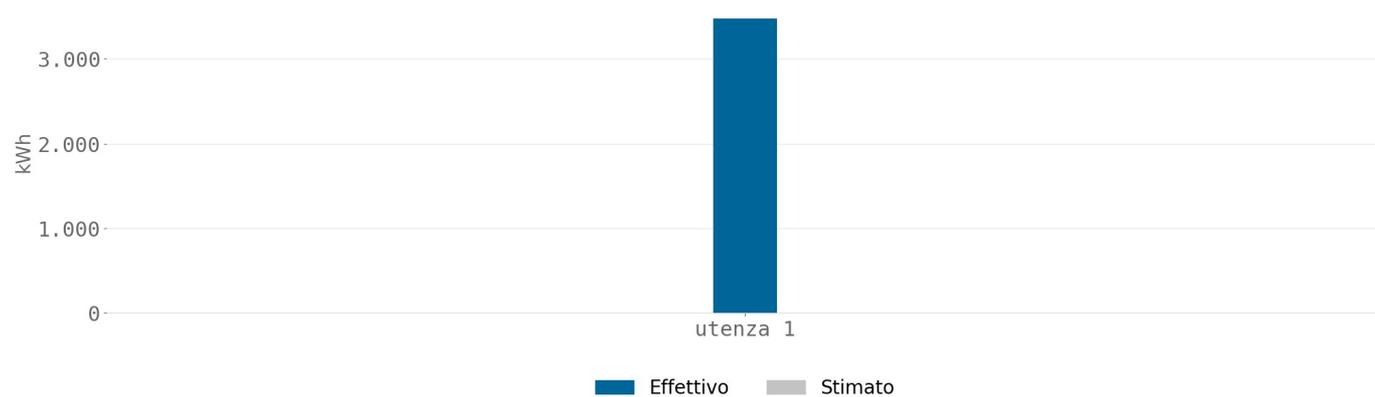


utenza 1: GRAZIANO (it3131313)

Prelievi annuali - UtENZE scuola

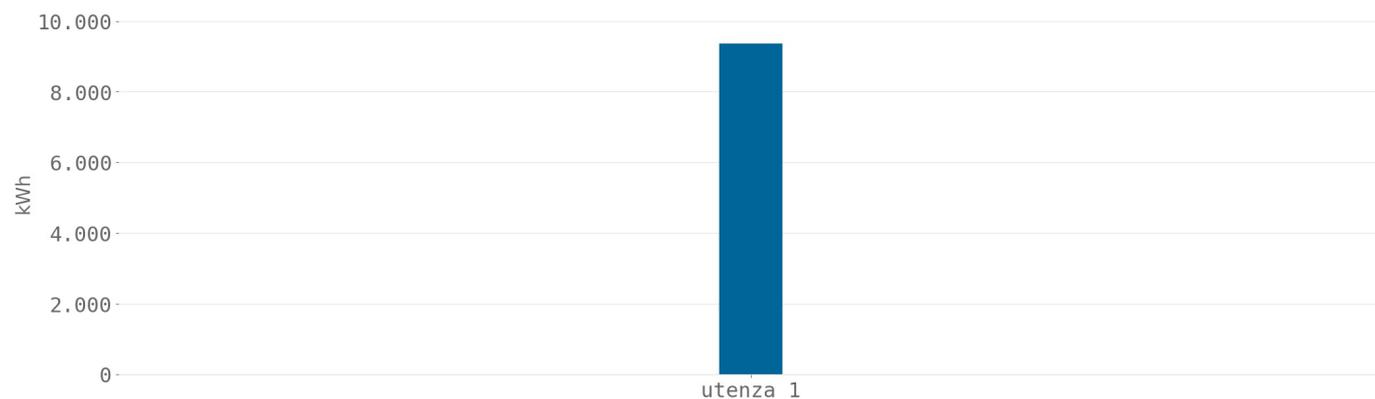


utenza 1: SCUOLA (IT51111)

Distribuzione per fasce delle ore di attività

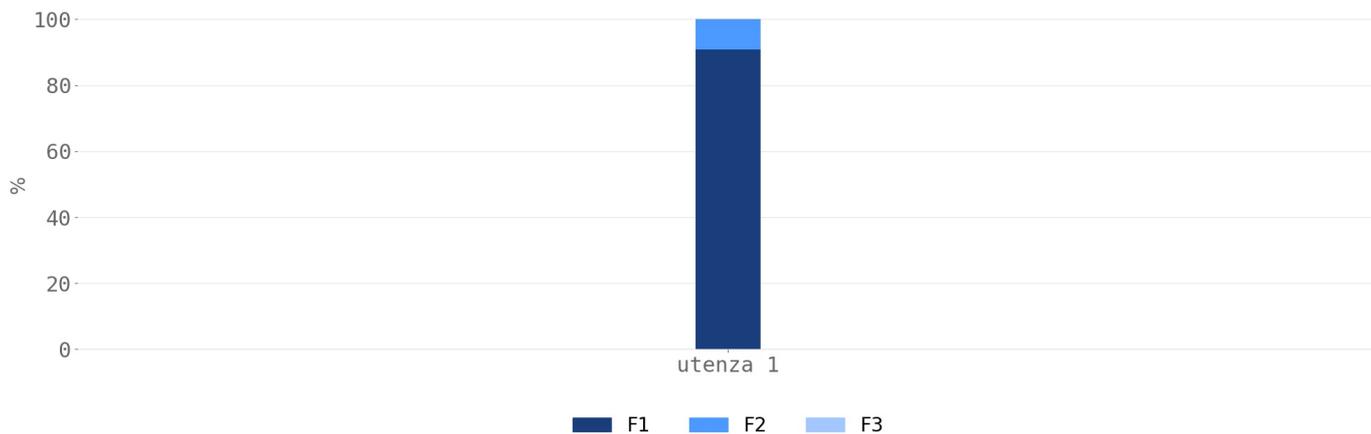


utenza 1: SCUOLA (IT51111)

Percentuale settimanale di giorni di chiusura o di non attività

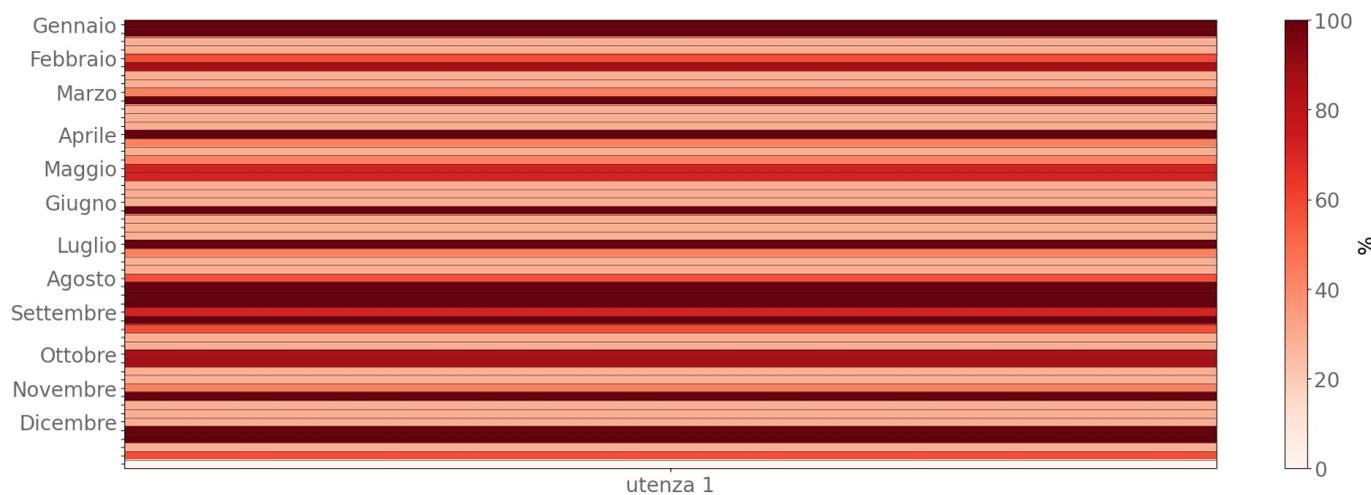


utenza 1: SCUOLA (IT51111)

Profilo di consumo orario: DITTA (IT225566)

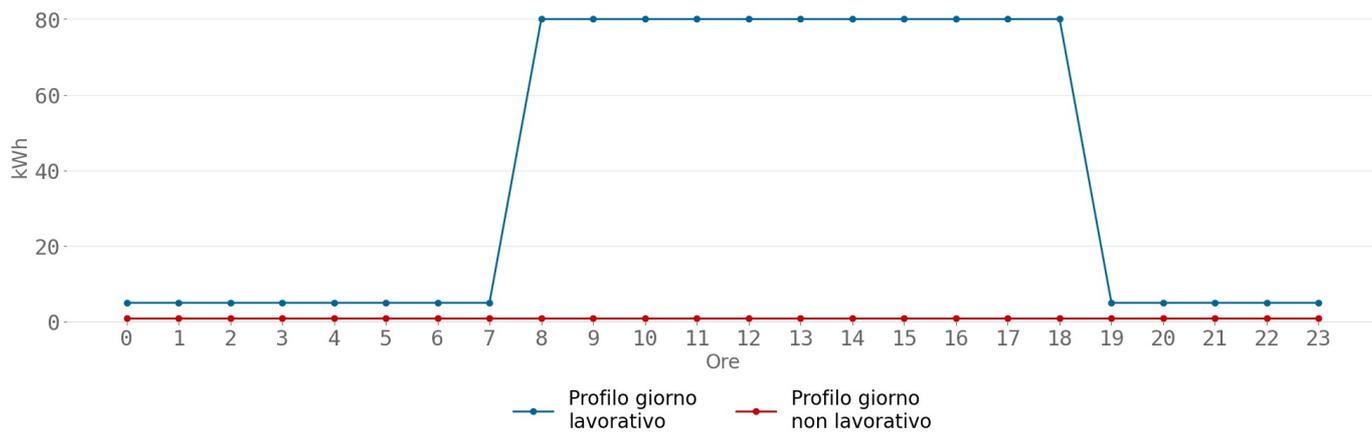

Profilo di consumo orario: PARROCCHIA (IT22555)

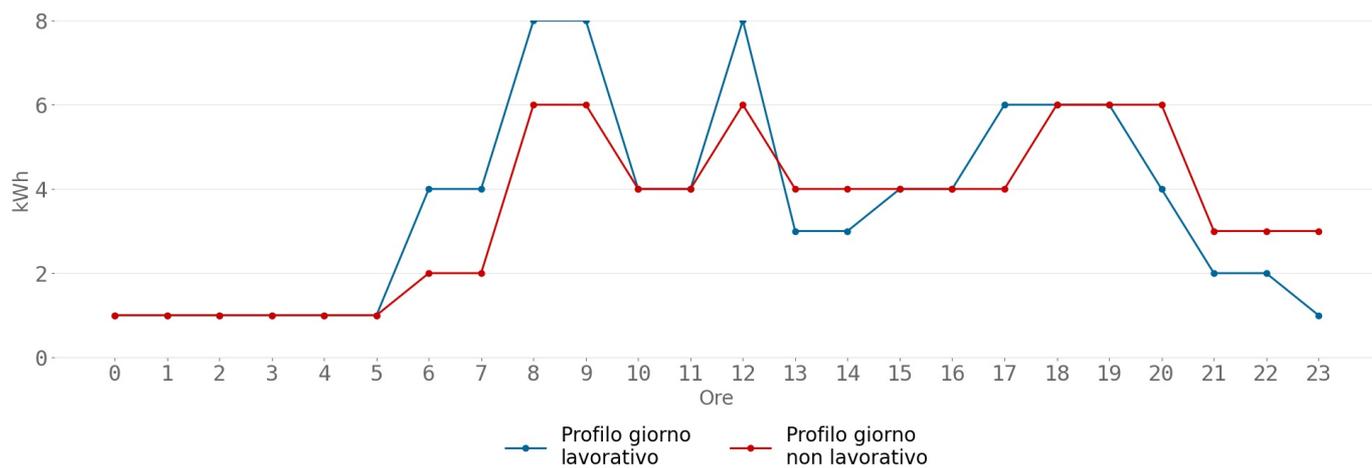

Parametri per gli impianti

Periodicità manutenzione straordinaria [anni]:	
- Fotovoltaico	11
- Eolico	
- Idroelettrico	
Riduzione resa moduli fotovoltaici [%/anno]	0,5

Parametri finanziari

Costo del capitale proprio della configurazione [%]	5
Inflazione [%]	2

N.B. Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

Costi della configurazione

Costituzione [€]	20000
Servizi terziarizzati [€/anno]	5000
Personale [€/anno]	0
Canone a favore del referente terzo della configurazione	
Dispositivi di misura [€/cad.]	100
Sistema di monitoraggio [€/anno/POD]	50


Quota associativa

Iscrizione [€]	100
Annuale [€/anno]	10

Utilizzo dei ricavi della configurazione


Base di calcolo	tariffa premio e contributo ARERA
Quota di utilizzo [%]	10
Quota fornitura di servizi [%]	50

Prezzi di riferimento medi annuali dell'energia elettrica

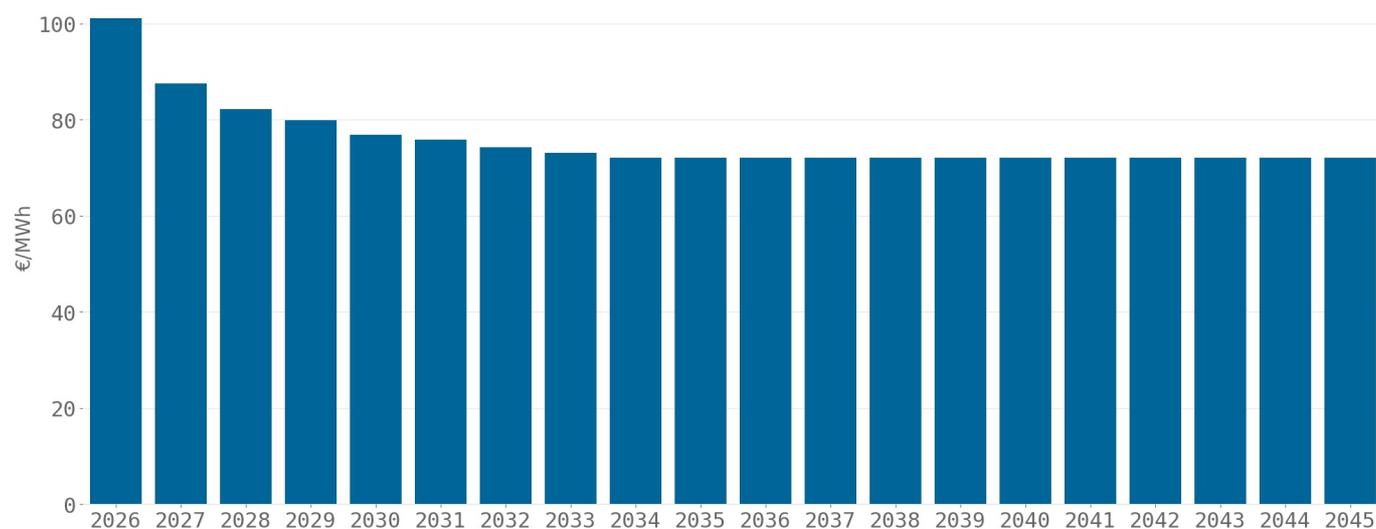


Risultati della simulazione


Indici energetici della configurazione

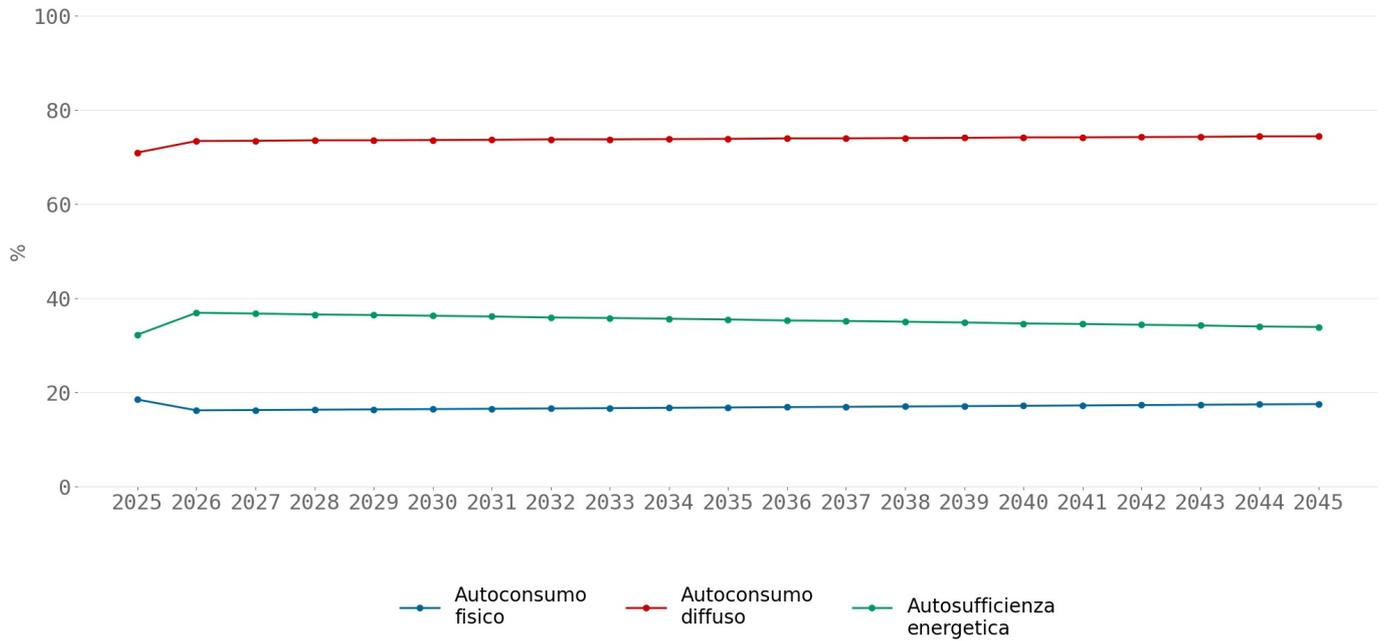


Emissioni di CO2 annuali evitate

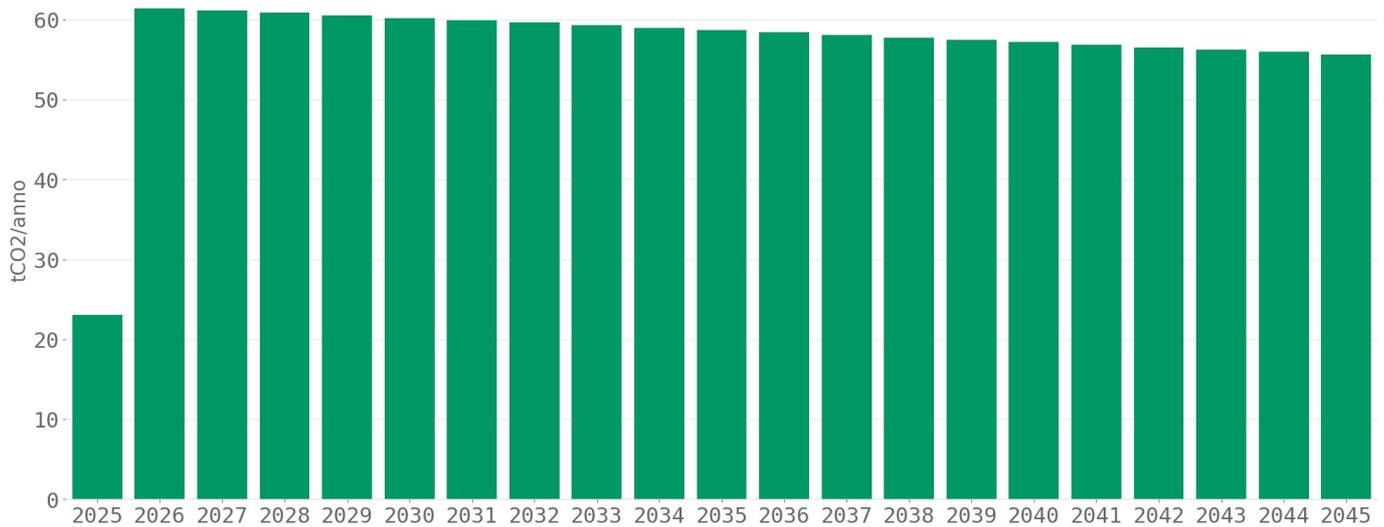


Performance energetiche annuali della configurazione

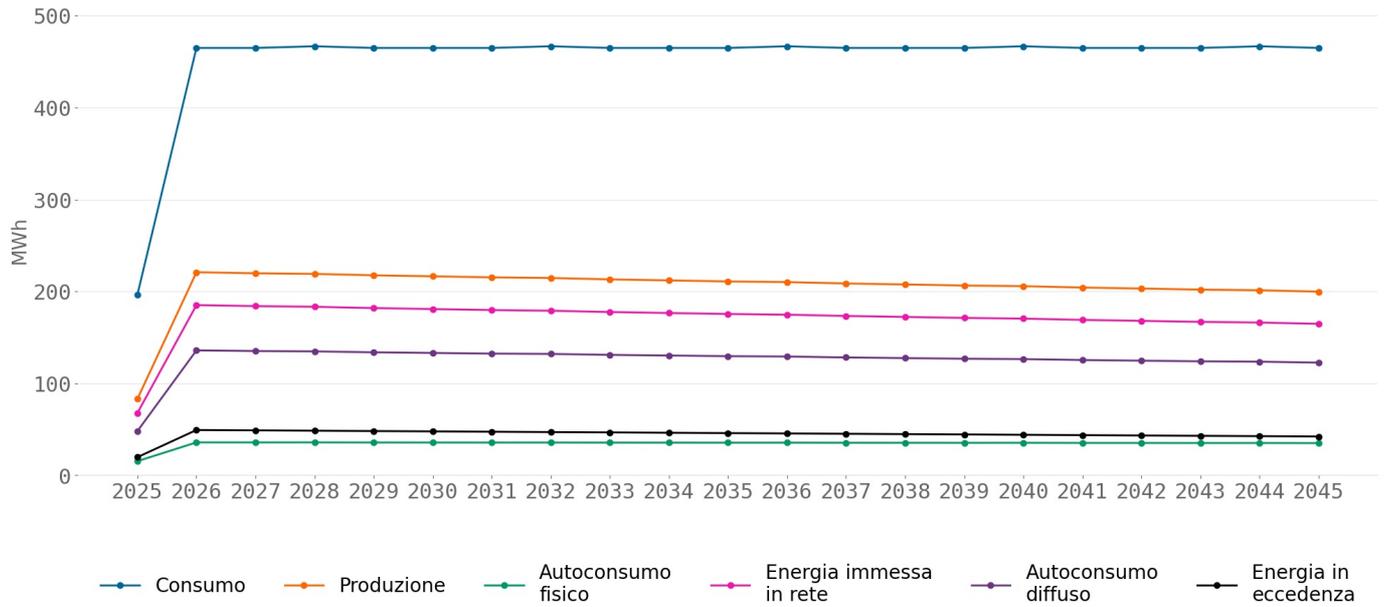

Performance energetiche mensili della configurazione - anno 2025

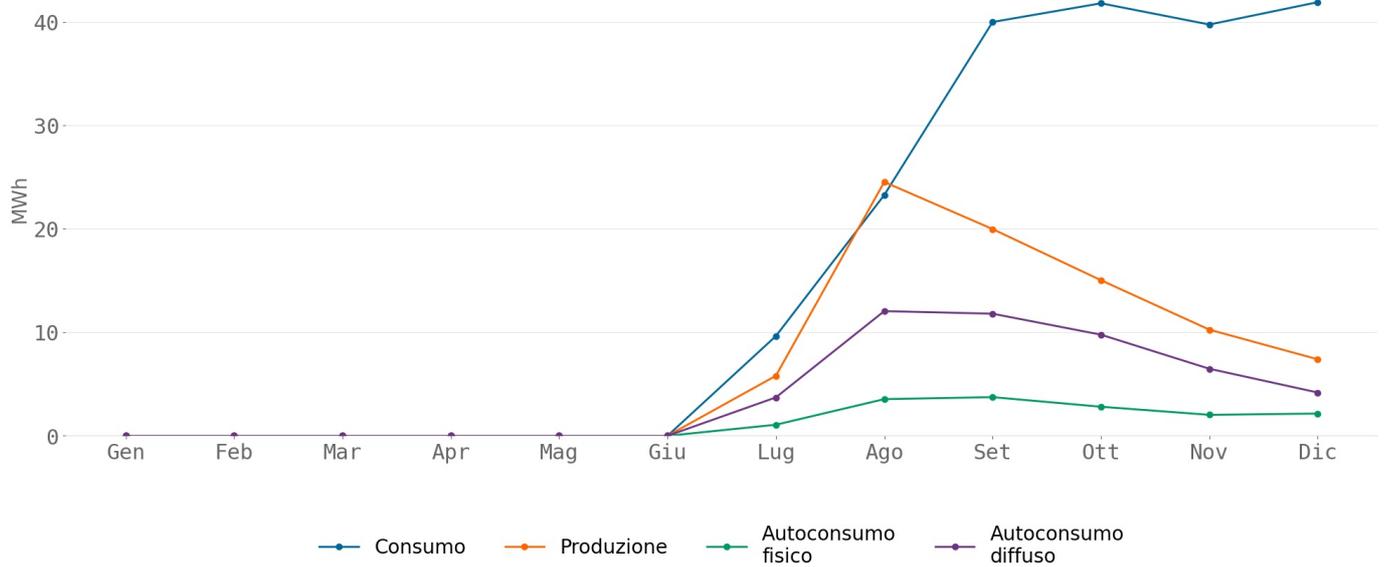

Performance energetiche mensili della configurazione - anno 2028

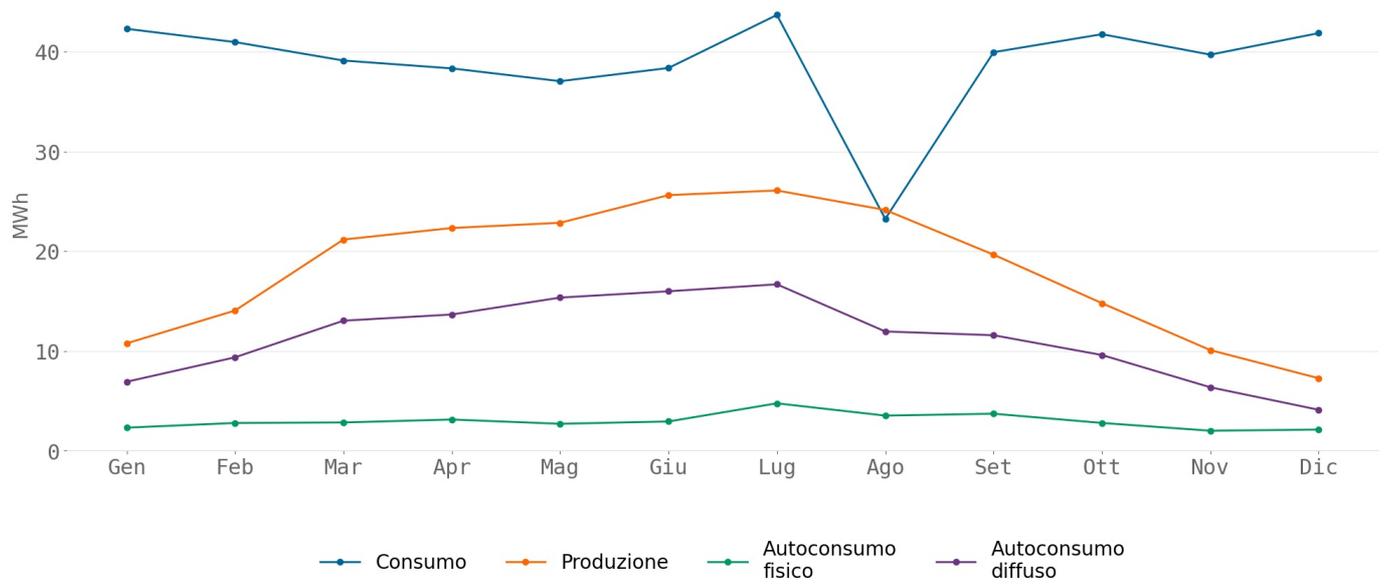

Impianti nella disponibilità della configurazione

Superficie fotovoltaica
totale

890,0
m2

Potenza totale impianti
fotovoltaici

178,0
kW

Potenza totale impianti
idroelettrici

0,0
kW

Potenza totale impianti
eolici

0,0
kW

Quota potenza impianti
esistenti (in esercizio
ante 16/12/2021)

0,0
%

Quota potenza che accede
a tariffa premio

100,0
%

Indici finanziari

VAN a 20 anni

77240,7
euro


Tasso interno di
rendimento

34,8
%


WACC

5,0
%

Flussi di cassa non attualizzati per tipologia

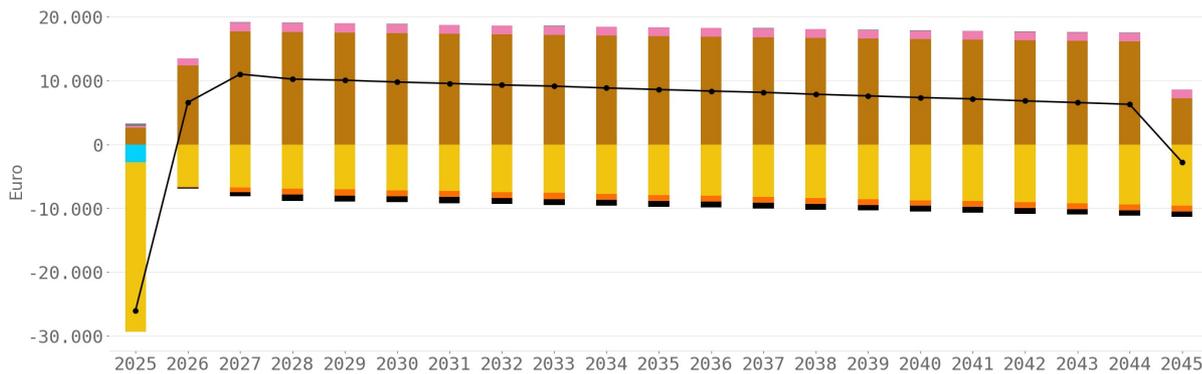

Flussi di cassa attualizzati

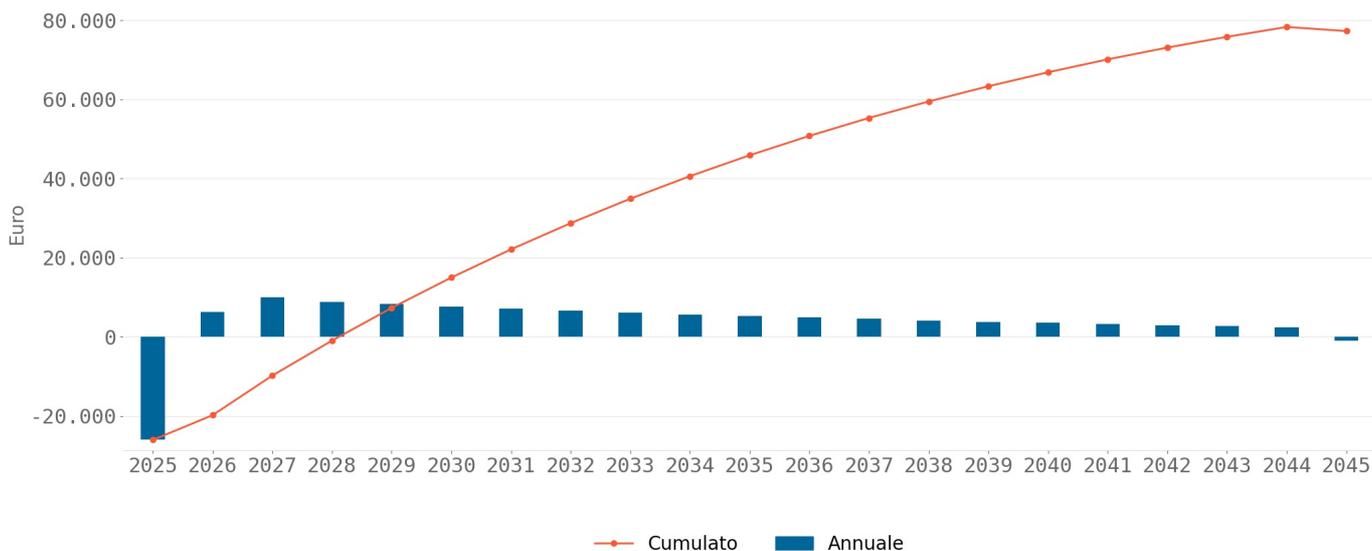

Limitazioni di responsabilità

RECON effettua simulazioni economico-finanziarie preliminari considerando l'eventuale contributo di sovvenzioni pubbliche, incentivi e detrazioni fiscali. Le stime non tengono conto di eventuali ulteriori vincoli fissati dalle norme che disciplinano il riconoscimento degli incentivi, delle sovvenzioni pubbliche e delle detrazioni fiscali, i quali saranno valutati, e saranno soggetti a controlli, da parte degli Enti preposti a norma di Legge esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di ammissione e di controllo, da svolgersi in conformità alle discipline di riferimento. I risultati di RECON non potranno in alcun modo essere utilizzati al fine di vantare pretesa alcuna nei confronti di tali Enti anche riguardo gli esiti dei suddetti procedimenti, né essere intesi come verifica della sussistenza dei requisiti all'accesso a tali incentivi, sovvenzioni e detrazioni fiscali, e neanche configurare aspettativa alcuna in tal senso.