

## Scheda: CER Consorzio

### Anagrafica configurazione

Nome scheda	CER Consorzio
Tipologia	comunità energetica rinnovabile
Stato	da costituire
Comune (Provincia)	Cormons (GO)

### Utenti e impianti della configurazione

Nome utente	Categoria	Nome POD	N° POD stesso utente	N° POD altri utenti *	Tipologia	Uso finale	Impianto (n° di sezioni)
Zegla	autorità locale	IT001E00045655	1	0	prosumer	custom consumo	FV (1)
Zegla	autorità locale	IT001E00045643	1	0	prosumer	custom consumo	FV (1)
Zegla	autorità locale	IT001E00045803	1	0	consumatore	custom consumo	
Zegla	autorità locale	IT001E00045738	1	0	consumatore	custom consumo	

\* POD con le stesse caratteristiche ma nella titolarità di membri diversi.

## Utenti e impianti della configurazione

Nome utente	Categoria	Nome POD	N° POD stesso utente	N° POD altri utenti *	Tipologia	Uso finale	Impianto (n° di sezioni)
Zegla	autorità locale	IT001E00045740	1	0	consumatore	custom consumo	
Zegla	autorità locale	IT001E00045669	1	0	prosumer	custom consumo	FV (1)
Zegla	autorità locale	IT001E34582746	1	0	consumatore	custom consumo	
Zegla	autorità locale	IT001E104323383	1	0	prosumer	custom consumo	FV (1)
Moraro	autorità locale	IT001E00045799	1	0	consumatore	custom consumo	

\* POD con le stesse caratteristiche ma nella titolarità di membri diversi.

## Fotovoltaico - anagrafica

Nome utente (Nome POD)	Zegla (IT001E00045655)	Zegla (IT001E00045643)	Zegla (IT001E00045669)	Zegla (IT001E104323383)
Unità di produzione	1	1	1	1
Produttore *	Zegla	Zegla	Zegla	Zegla
Proprietario	uguale al produttore	uguale al produttore	uguale al produttore	uguale al produttore
Stato dell'impianto	non in esercizio	non in esercizio	non in esercizio	non in esercizio
Data entrata in esercizio	05-05-2025	05-05-2025	05-05-2025	05-05-2025
Impianto incentivabile	si	si	si	si
Già incentivato ai sensi del Art. 42 bis DL 162/2019	no	no	no	no
Potenza [kW]	245	25,5	398,4	1000
Potenza d'obbligo [kW]	0	0	0	0
Tipo installazione	a terra	edificio	a terra	a terra
Esposizione 1 - potenza / inclinazione / orientamento	245 kW / 23° / 0°	25.5 kW / 23° / 0°	398.4 kW / 23° / 0°	1000 kW / 23° / 0°
Esposizione 2 - potenza / inclinazione / orientamento				
Modalità di vendita energia elettrica	Ritiro Dedicato	Ritiro Dedicato	Ritiro Dedicato	Ritiro Dedicato
Prezzo energia nel mercato libero [cent €/kWh]				
RID ceduto a referente	no	no	no	no
Costi O&M annuali [€/kW/anno]	15	15	15	40
Costi O&M straordinari [€/kW]	90	90	90	100

\* Si assume che il produttore coincida con l'utente.

N.B. Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

## Impianti - investimento

Nome utente (Nome POD)	Zegla (IT001E00045655)	Zegla (IT001E00045643)	Zegla (IT001E00045669)	Zegla (IT001E104323383)
Tecnologia impianto	fotovoltaico	fotovoltaico	fotovoltaico	fotovoltaico
Unità di produzione	1	1	1	1
Data entrata in esercizio	05-05-2025	05-05-2025	05-05-2025	05-05-2025
Tipo di investimento	capitale proprio	capitale proprio	capitale proprio	capitale proprio
Investimento unitario [€/kW]	870	870	870	1200
Investimento [€]	213150	22185	346608	1200000
Prestito: quota sui costi di investimento [%]				
Prestito: tasso di interesse [%]				
Prestito: durata [anni]				
Canone: tipologia				
Canone: valore				
Canone: durata [anni]				
Rata finale [€]				
TAN [%]				
Sovvenzioni UE	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
Percentuale sovvenzione UE				
Costo di riferimento massimo [€/kW]				
Altre sovvenzioni non UE	no	no	no	no
Percentuale sovvenzione non UE				
Costo di riferimento massimo [€/kW]				
Percentuale sovvenzioni (per produttori terzi)				
Detrazioni fiscali 50%				
Superbonus				

N.B. Gli impianti/UP sono ordinati per data di entrata in esercizio crescente.  
Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.


## Utenze di consumo

Nome utente	Nome POD	Tipologia	Potenza contatore [kW]	Disponibilità prelievi	Uso finale	Prezzo quota energia * [cent €/kWh]
Zegla	IT001E00045655	prosumer	MT 101 - 500	annuale	custom consumo	24,0
Zegla	IT001E00045643	prosumer	MT 101 - 500	annuale	custom consumo	24,0
Zegla	IT001E00045803	consumatore		annuale	custom consumo	
Zegla	IT001E00045738	consumatore		annuale	custom consumo	
Zegla	IT001E00045740	consumatore		annuale	custom consumo	
Zegla	IT001E00045669	prosumer	MT > 500	annuale	custom consumo	24,0
Zegla	IT001E34582746	consumatore		annuale	custom consumo	
Zegla	IT001E104323383	prosumer	MT > 500	annuale	custom consumo	24,0
Moraro	IT001E00045799	consumatore		annuale	custom consumo	

\* Valore della quota energia (in euro/kWh) per la voce "spesa per la materia energia" ricavabile dalla bolletta, IVA esclusa.


N.B. Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

### Prelievi annuali - UtENZE generiche con profilo di consumo

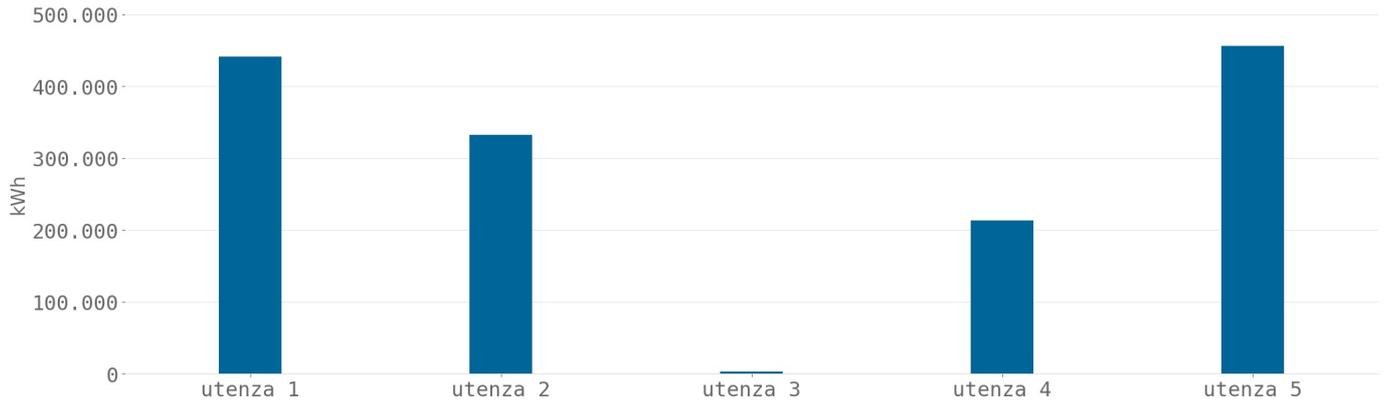


utenza 1: Zegla (IT001E00045655)  
 utenza 2: Zegla (IT001E00045643)  
 utenza 3: Zegla (IT001E00045803)  
 utenza 4: Zegla (IT001E00045738)  
 utenza 5: Zegla (IT001E00045740)

### Prelievi annuali - UtENZE generiche con profilo di consumo

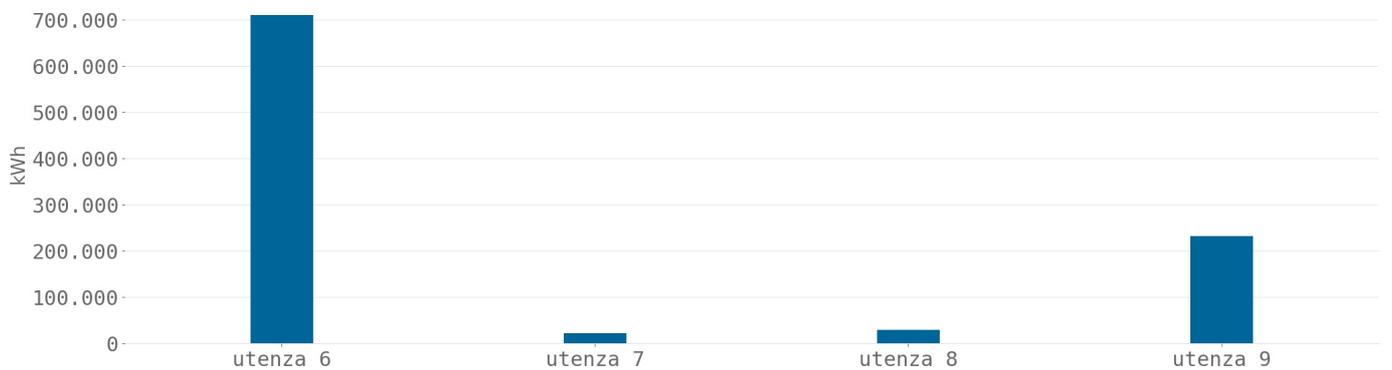


utenza 6: Zegla (IT001E00045669)  
 utenza 7: Zegla (IT001E34582746)  
 utenza 8: Zegla (IT001E104323383)  
 utenza 9: Moraro (IT001E00045799)


### Profilo di consumo orario: Zegla (IT001E00045655)

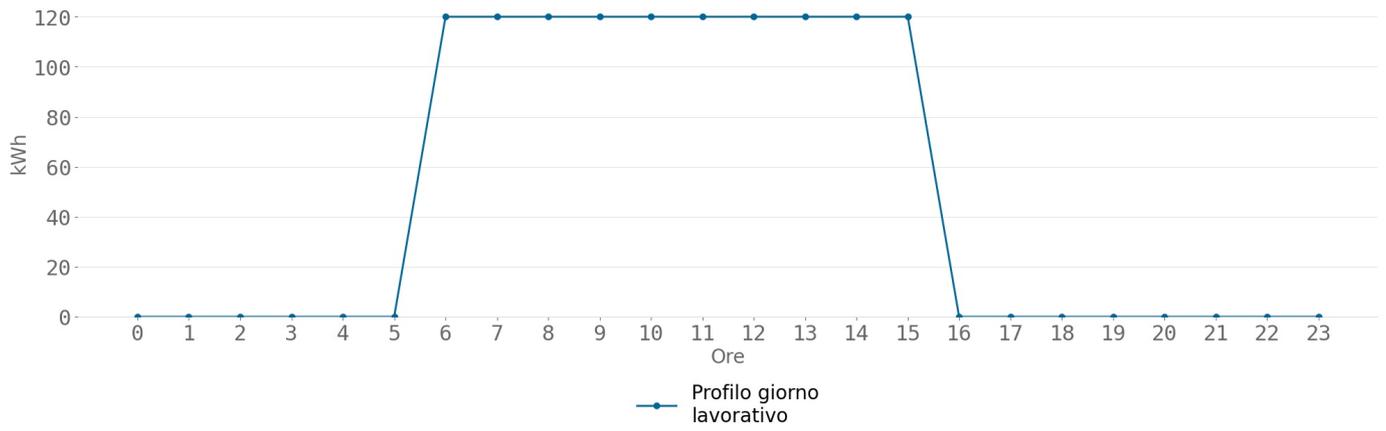


### Profilo di consumo orario: Zegla (IT001E00045643)

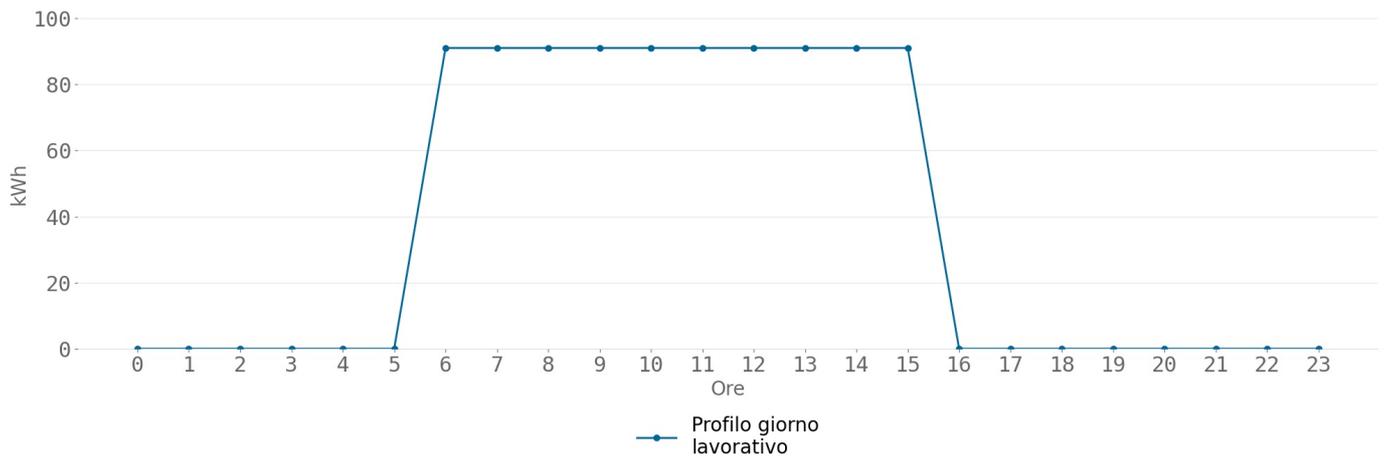


### Profilo di consumo orario: Zegla (IT001E00045803)

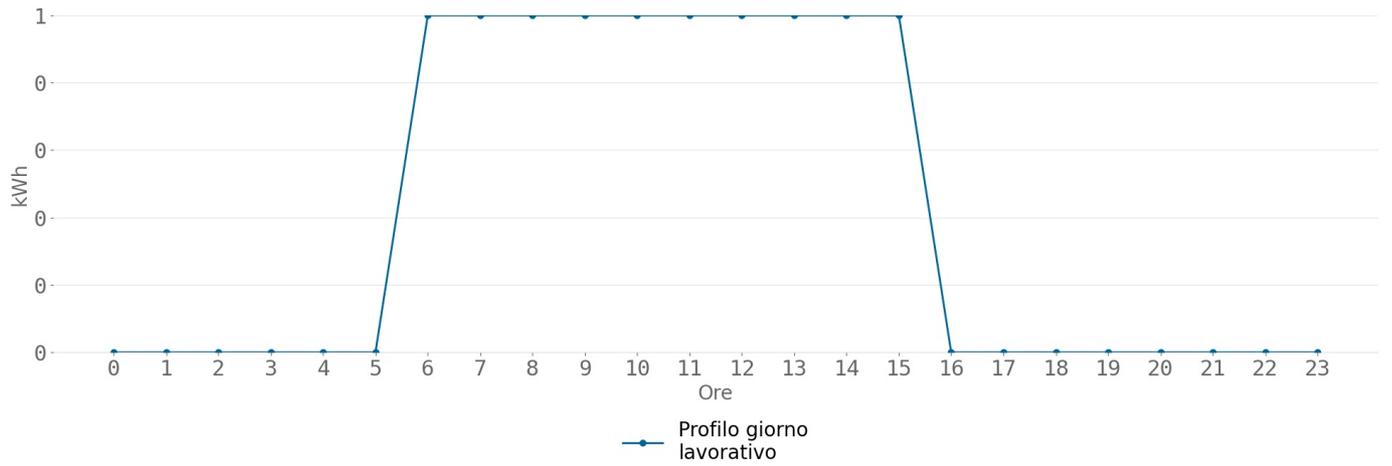


### Profilo di consumo orario: Zegla (IT001E00045738)

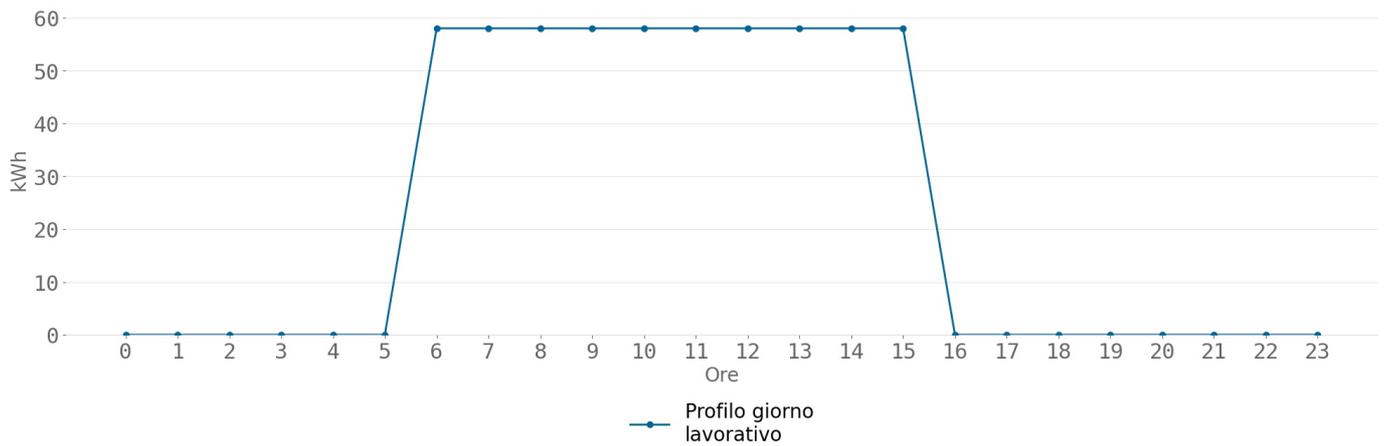


### Profilo di consumo orario: Zegla (IT001E00045740)

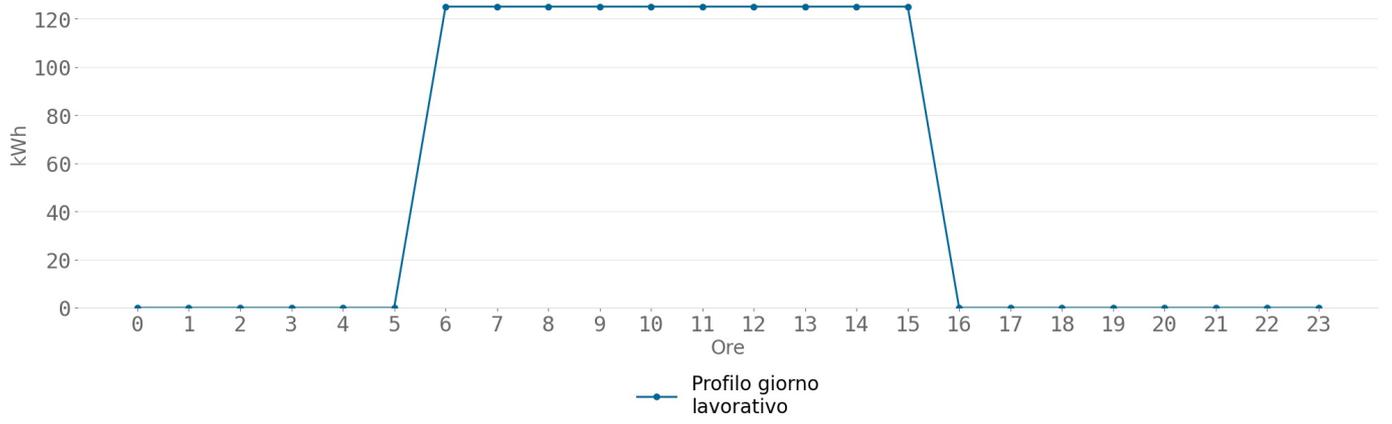


### Profilo di consumo orario: Zegla (IT001E00045669)

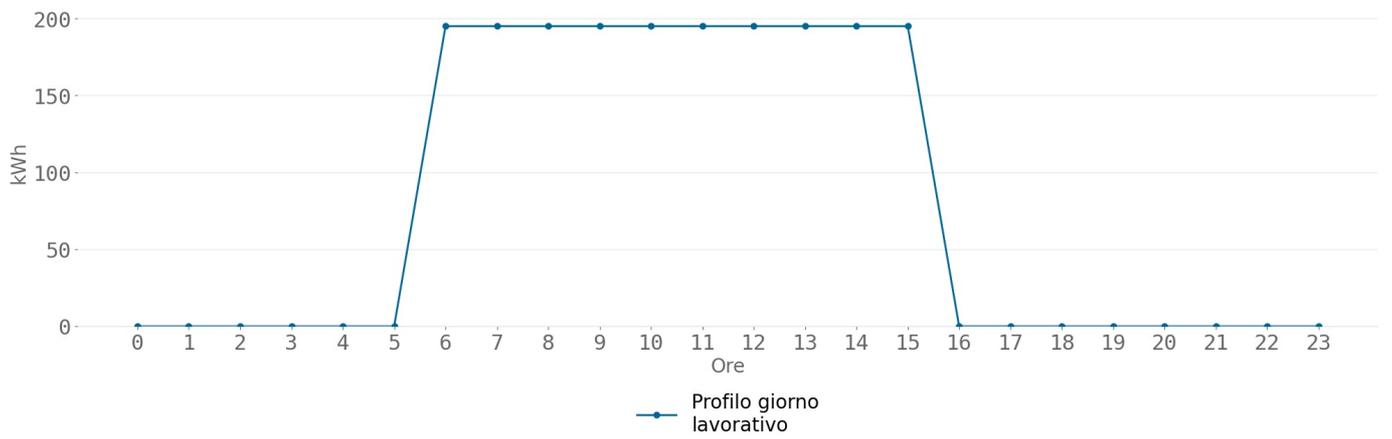


### Profilo di consumo orario: Zegla (IT001E34582746)

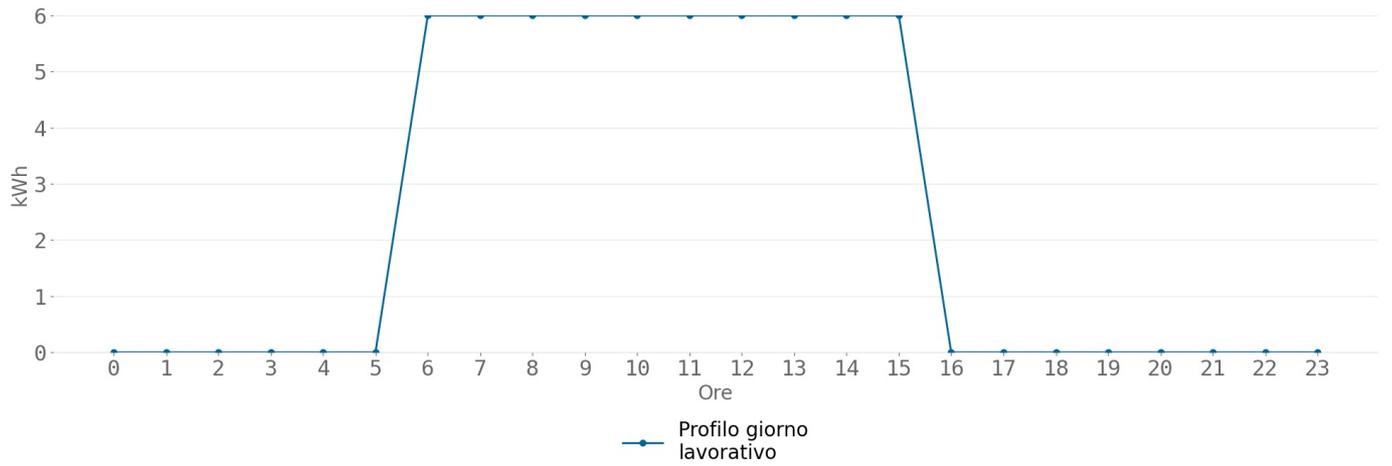

### Profilo di consumo orario: Zegla (IT001E104323383)

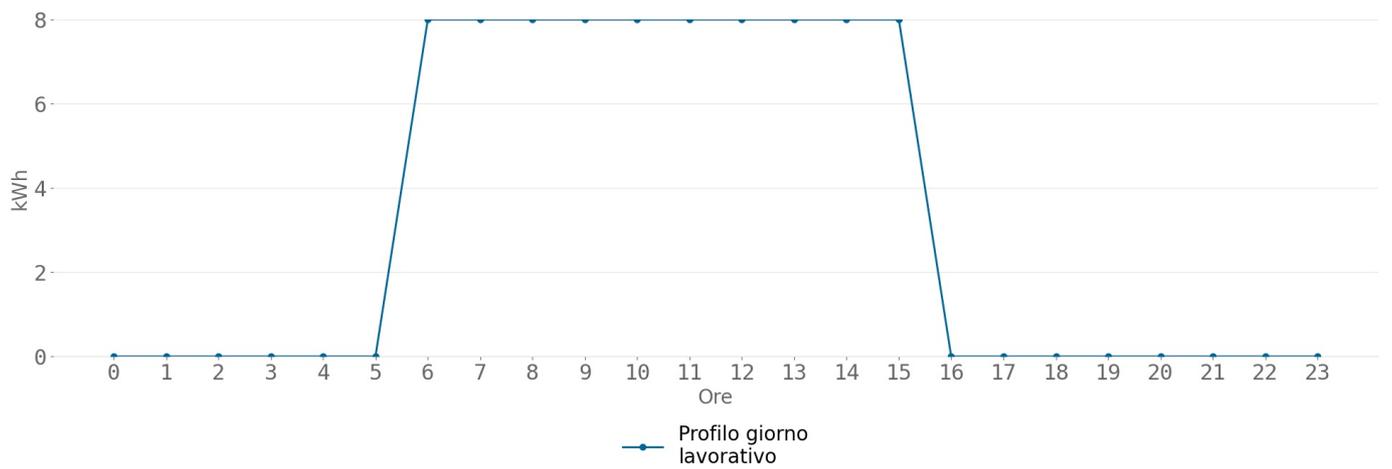

### Profilo di consumo orario: Moraro (IT001E00045799)

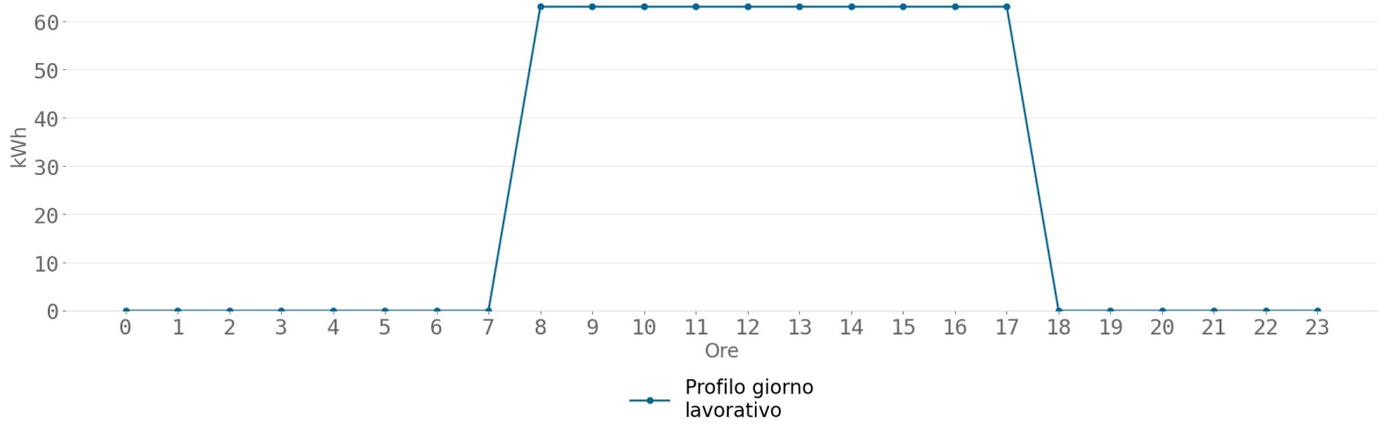

## Parametri per gli impianti

Periodicità manutenzione straordinaria [anni]:	
- Fotovoltaico	11
- Eolico	
- Idroelettrico	
Riduzione resa moduli fotovoltaici [%/anno]	0,5

## Parametri finanziari

Costo del capitale proprio della configurazione [%]	5
Inflazione [%]	2

N.B. Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

## Costi della configurazione

Costituzione [€]	15000
Servizi terziarizzati [€/anno]	25000
Personale [€/anno]	5000
Canone a favore del referente terzo della configurazione	
Dispositivi di misura [€/cad.]	100
Sistema di monitoraggio [€/anno/POD]	0


## Quota associativa

Iscrizione [€]	
Annuale [€/anno]	

## Utilizzo dei benefici economici della configurazione


Base di calcolo	tariffa premio e contributo ARERA
Quota di utilizzo [%]	70
Quota fornitura di servizi [%]	30

## Prezzi di riferimento medi annuali dell'energia elettrica

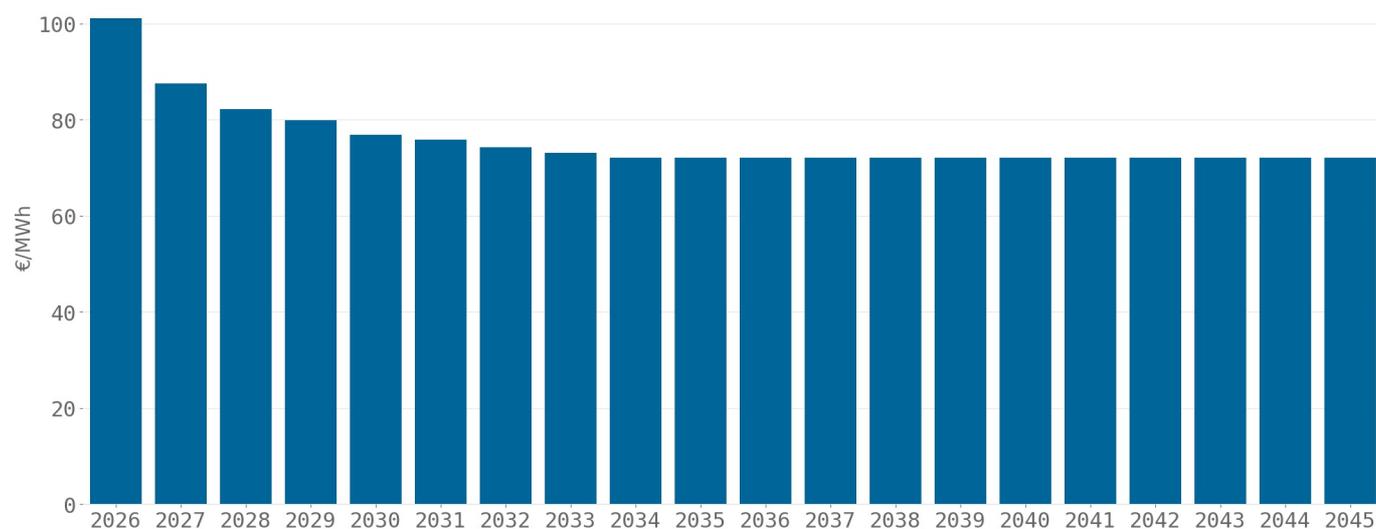


## Risultati della simulazione


### Indici energetici della configurazione

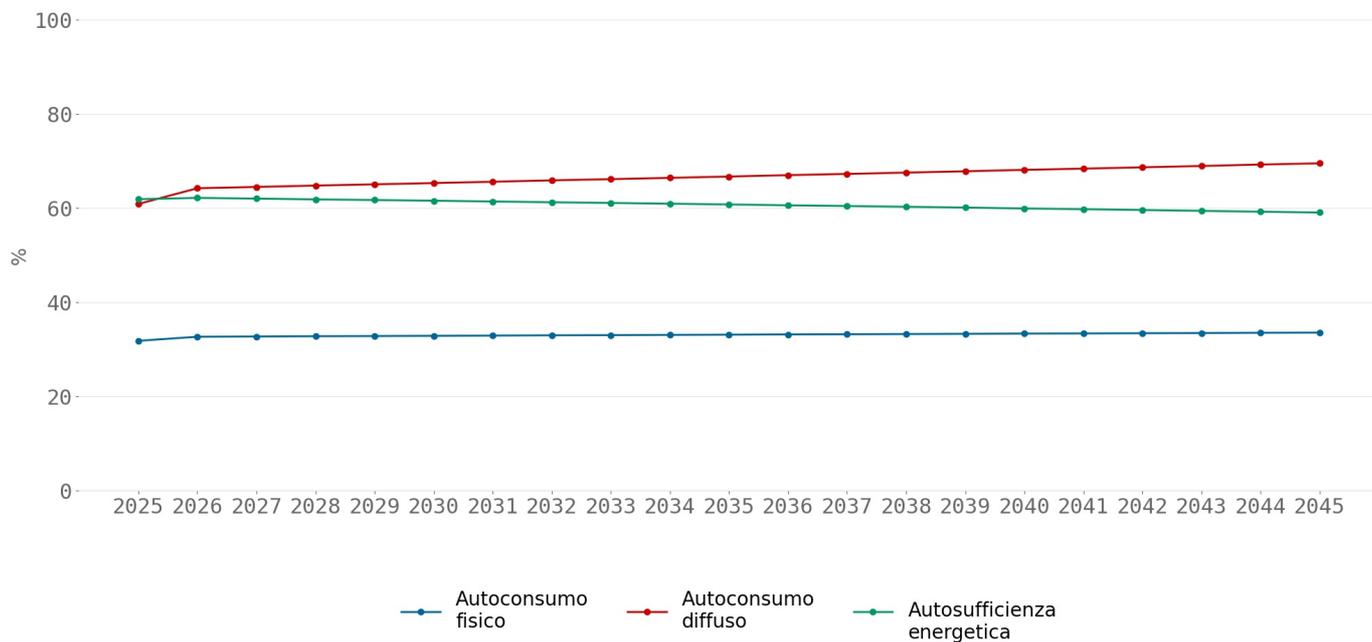


### Emissioni di CO2 annuali evitate

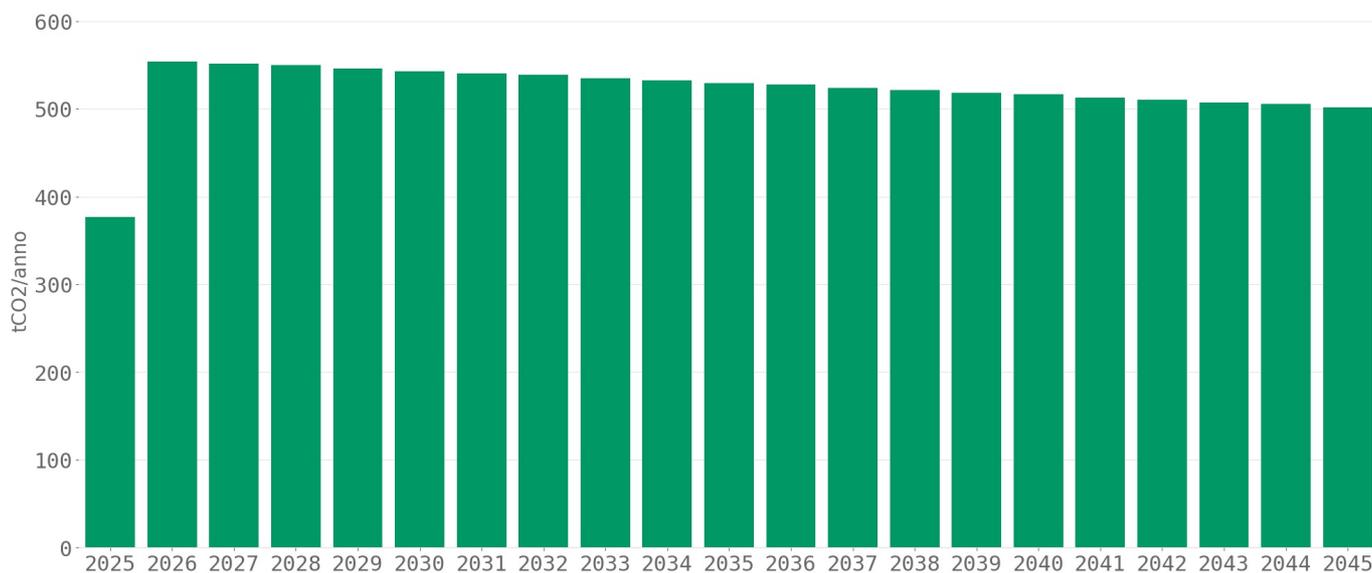


### Performance energetiche annuali della configurazione

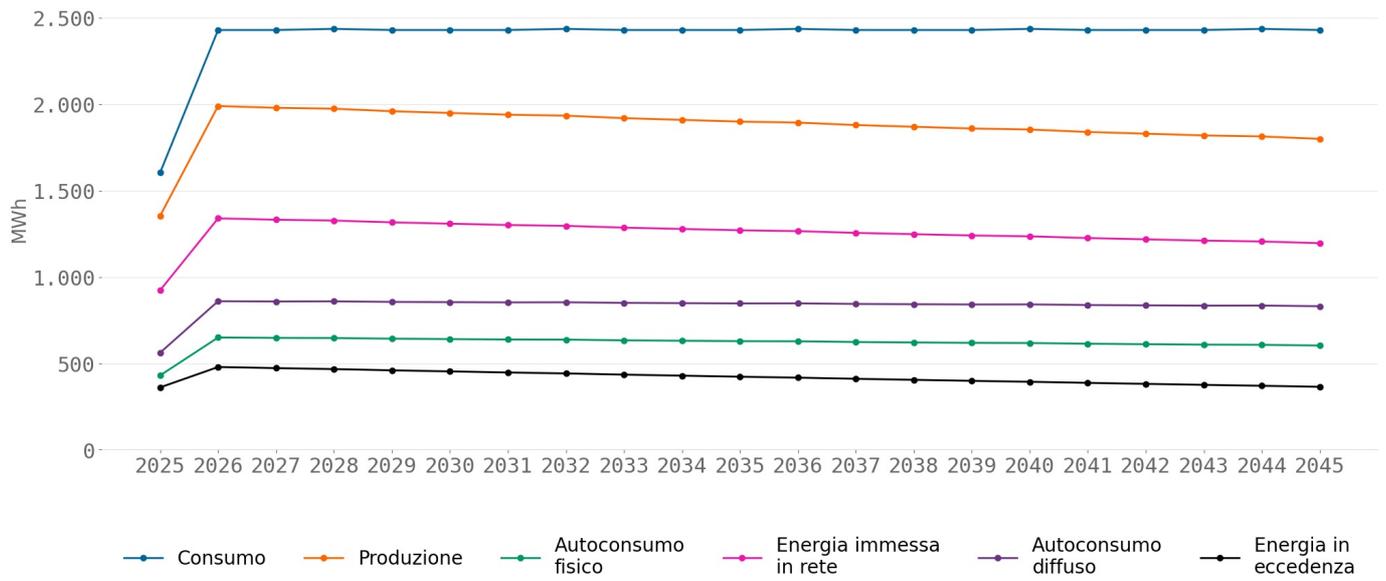

### Performance energetiche mensili della configurazione - anno 2025

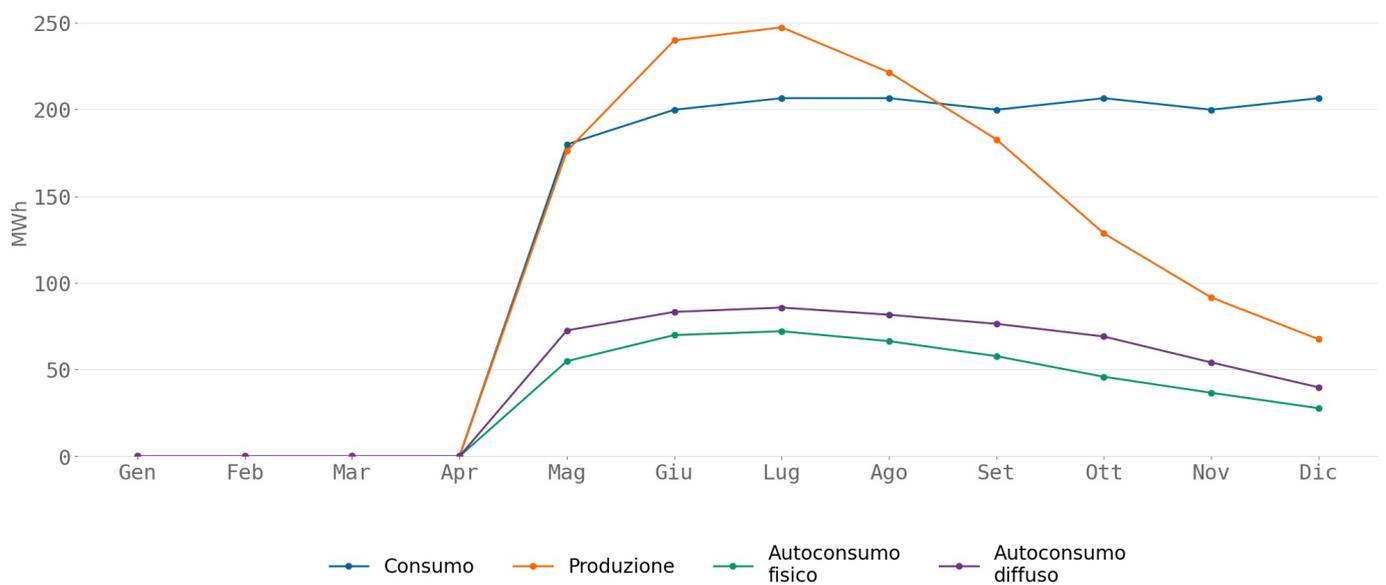

### Performance energetiche mensili della configurazione - anno 2028

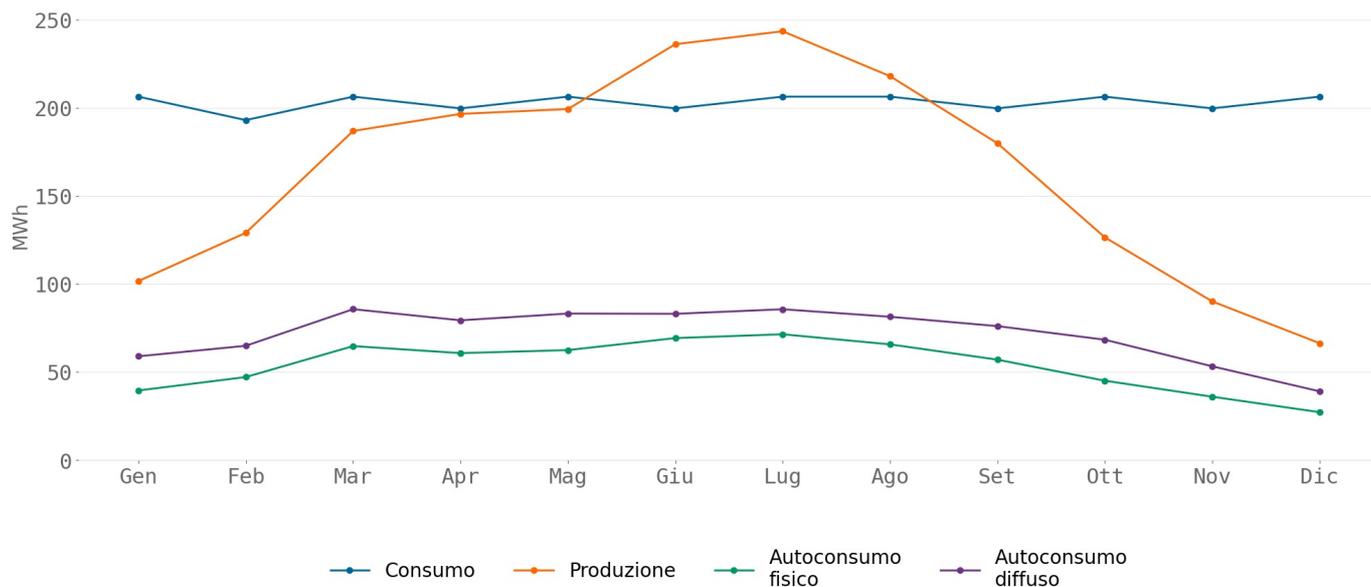

## Impianti nella disponibilità della configurazione

Superficie fotovoltaica  
totale

**8344,5**  
m2

Potenza totale impianti  
fotovoltaici

**1668,9**  
kW

Potenza totale impianti  
idroelettrici

**0,0**  
kW

Potenza totale impianti  
eolici

**0,0**  
kW

Quota potenza impianti  
esistenti (in esercizio  
ante 16/12/2021)

**0,0**  
%

Quota potenza che accede  
a tariffa premio

**100,0**  
%

## Indici finanziari

VAN a 20 anni

**-75646,9**  
euro


Tasso interno di  
rendimento

**15,8**  
%


WACC

**5,0**  
%

### Flussi di cassa non attualizzati per tipologia

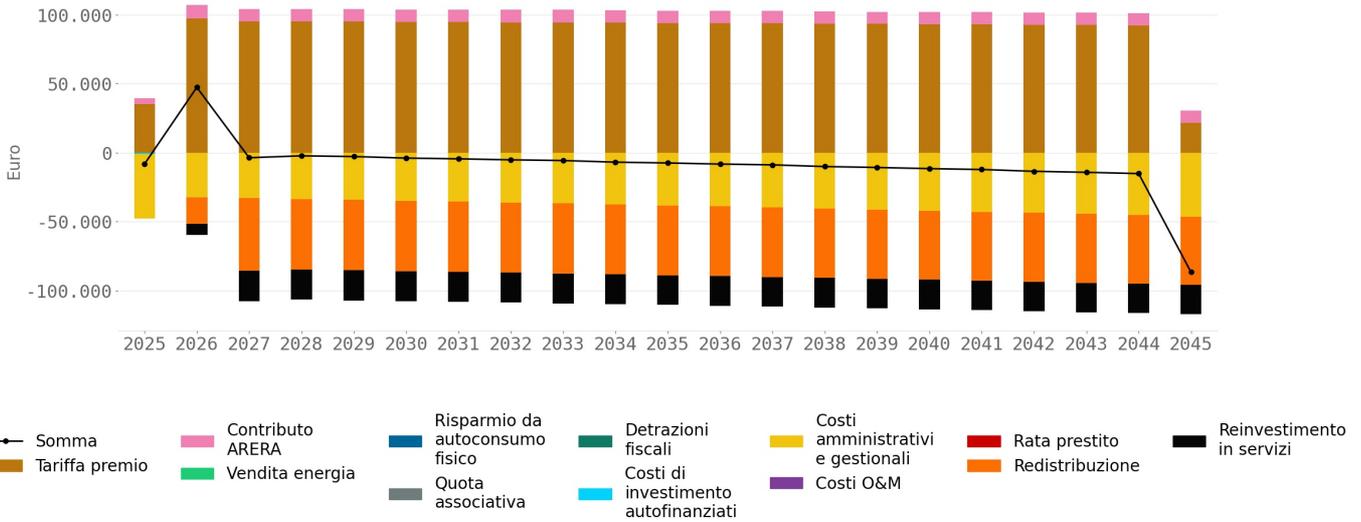

### Flussi di cassa attualizzati

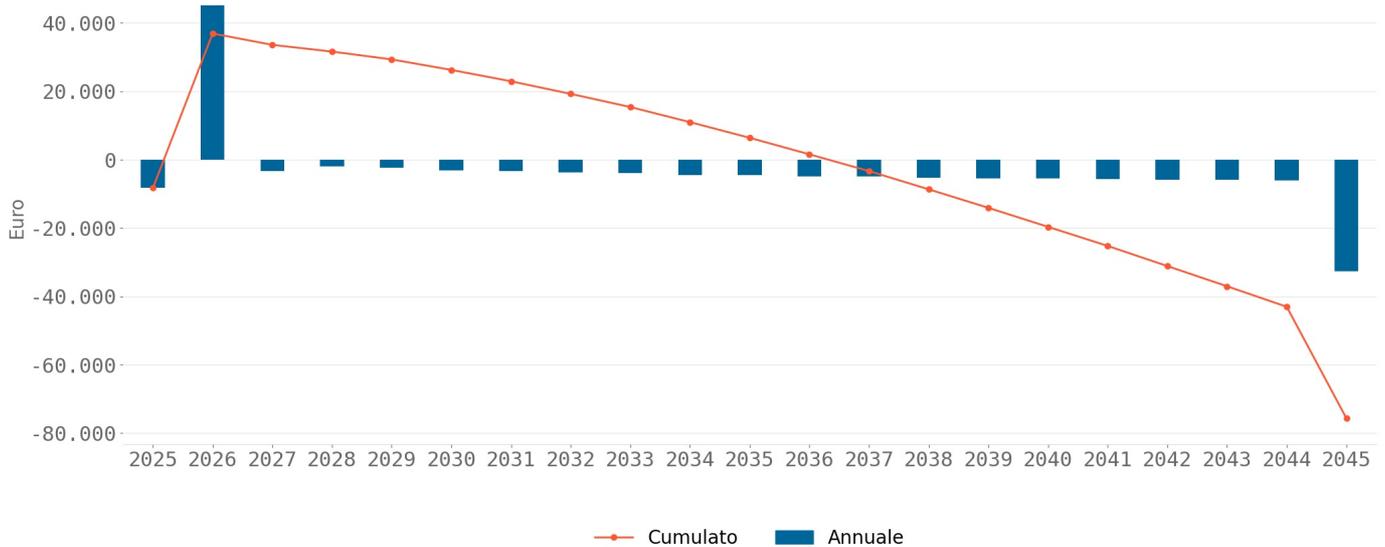

### Limitazioni di responsabilità

RECON effettua simulazioni economico-finanziarie preliminari considerando l'eventuale contributo di sovvenzioni pubbliche, incentivi e detrazioni fiscali. Le stime non tengono conto di eventuali ulteriori vincoli fissati dalle norme che disciplinano il riconoscimento degli incentivi, delle sovvenzioni pubbliche e delle detrazioni fiscali, i quali saranno valutati, e saranno soggetti a controlli, da parte degli Enti preposti a norma di Legge esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di ammissione e di controllo, da svolgersi in conformità alle discipline di riferimento. I risultati di RECON non potranno in alcun modo essere utilizzati al fine di vantare pretesa alcuna nei confronti di tali Enti anche riguardo gli esiti dei suddetti procedimenti, né essere intesi come verifica della sussistenza dei requisiti all'accesso a tali incentivi, sovvenzioni e detrazioni fiscali, e neanche configurare aspettativa alcuna in tal senso.