

Scheda: CER FERRO GROUP

Anagrafica configurazione

Nome scheda	CER FERRO GROUP
Tipologia	comunità energetica rinnovabile
Stato	da costituire
Comune (Provincia)	Mirabella Imbaccari (CT)

Utenti e impianti della configurazione

Nome utente	Categoria	Nome POD	N° POD stesso utente	N° POD altri utenti *	Tipologia	Uso finale	Impianto (n° di sezioni)
UTENTE A	cittadino	A_1	1	0	prosumer	residenziale	FV (1)
UTENTE A	cittadino	A_2	1	100	prosumer	residenziale	FV (1)
UTENTE B	cittadino	B_1	1	100	consumatore	residenziale	

* POD con le stesse caratteristiche ma nella titolarità di membri diversi.

Fotovoltaico - anagrafica

Nome utente (Nome POD)	UTENTE A (A_1)	UTENTE A (A_2)
Unità di produzione	1	1
Produttore *	UTENTE A	UTENTE A
Proprietario	CER	CER
Stato dell'impianto	non in esercizio	non in esercizio
Data entrata in esercizio	16-10-2025	16-10-2025
Impianto incentivabile	si	si
Già incentivato ai sensi del Art. 42 bis DL 162/2019	no	no
Potenza [kW]	6	6
Potenza d'obbligo [kW]	0	0
Tipo installazione	edificio	edificio
Esposizione 1 - potenza / inclinazione / orientamento	6 kW / 23° / 0°	6 kW / 23° / 0°
Esposizione 2 - potenza / inclinazione / orientamento		
Modalità di vendita energia elettrica	Mercato Libero	Ritiro Dedicato
Prezzo energia nel mercato libero [cent €/kWh]	10,0	
RID ceduto a referente		no
Costi O&M annuali [€/kW/anno]	10	10
Costi O&M straordinari [€/kW]	150	150

* Si assume che il produttore coincida con l'utente.
N.B. Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

Impianti - investimento

Nome utente (Nome POD)	UTENTE A (A_1)	UTENTE A (A_2)
Tecnologia impianto	fotovoltaico	fotovoltaico
Unità di produzione	1	1
Data entrata in esercizio	16-10-2025	16-10-2025
Tipo di investimento	a carico della CER	a carico della CER
Investimento unitario [€/kW]	1100 (CER)	2000 (CER)
Investimento [€]	6600 (CER)	12000 (CER)
Prestito: quota sui costi di investimento [%]	50	50
Prestito: tasso di interesse [%]	2	2
Prestito: durata [anni]	10	10
Canone: tipologia	sulla produzione	sulla produzione
Canone: valore	0,1 €/kWh	0,1 €/kWh
Canone: durata [anni]	20	10
Rata finale [€]		
TAN [%]		
Sovvenzioni UE	PNRR M2C2 I1.2	PNRR M2C2 I1.2
Percentuale sovvenzione UE	40	40
Costo di riferimento massimo [€/kW]	1500	1500
Altre sovvenzioni non UE	no	no
Percentuale sovvenzione non UE		
Costo di riferimento massimo [€/kW]		
Percentuale sovvenzioni (per produttori terzi)		
Detrazioni fiscali 50%	no	no
Superbonus		


N.B. Gli impianti/UP sono ordinati per data di entrata in esercizio crescente.
Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

Utenze di consumo

Nome utente	Nome POD	Tipologia	Potenza contatore [kW]	Disponibilità prelievi	Uso finale	Prezzo quota energia * [cent €/kWh]
UTENTE A	A_1	prosumer	5 - 6	n.d.	residenziale	30,0
UTENTE A	A_2	prosumer	5 - 6	n.d.	residenziale	30,0
UTENTE B	B_1	consumatore	3,5 - 4,5	n.d.	residenziale	

* Valore della quota energia (in euro/kWh) per la voce "spesa per la materia energia" ricavabile dalla bolletta, IVA esclusa.
N.B. Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

Prelievi annuali - Utenze residenziali

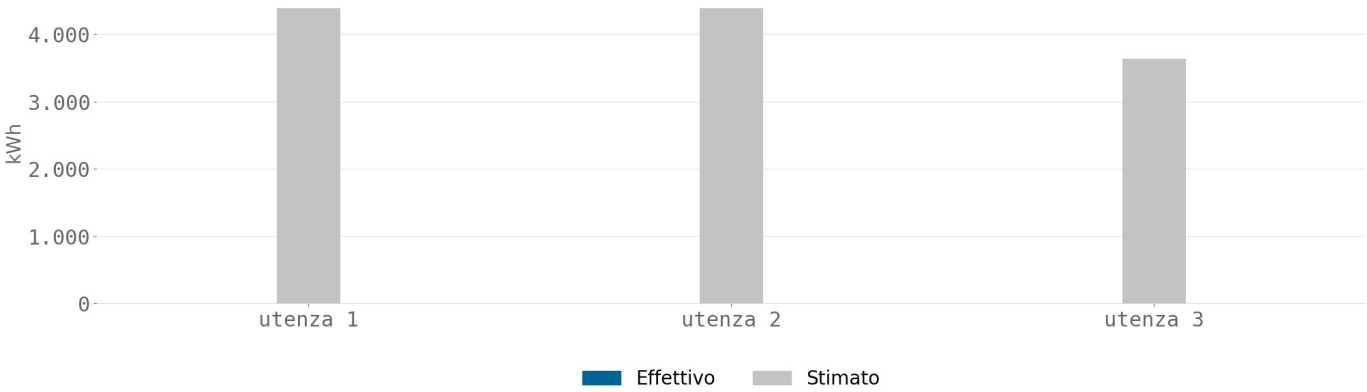

utenza 1: UTENTE A (A_1)
utenza 2: UTENTE A (A_2)
utenza 3: UTENTE B (B_1)

Parametri per gli impianti

Periodicità manutenzione straordinaria [anni]:	
- Fotovoltaico	11
- Eolico	
- Idroelettrico	
Riduzione resa moduli fotovoltaici [%/anno]	0,5

Parametri finanziari

Costo del capitale proprio della configurazione [%]	5
Inflazione [%]	2

N.B. Eventuali dati indicati in grigio sono stimati.

Costi della configurazione

Costituzione [€]	10000
Servizi terziarizzati [€/anno]	30000
Personale [€/anno]	30000
Canone a favore del referente terzo della configurazione	
Dispositivi di misura [€/cad.]	500
Sistema di monitoraggio [€/anno/POD]	50

Quota associativa

Iscrizione [€]	100
Annuale [€/anno]	50

Utilizzo dei benefici economici della configurazione


Base di calcolo	guadagno ante imposte
Quota di utilizzo [%]	10
Quota fornitura di servizi [%]	50

Prezzi di riferimento medi annuali dell'energia elettrica




Risultati della simulazione


Indici energetici della configurazione

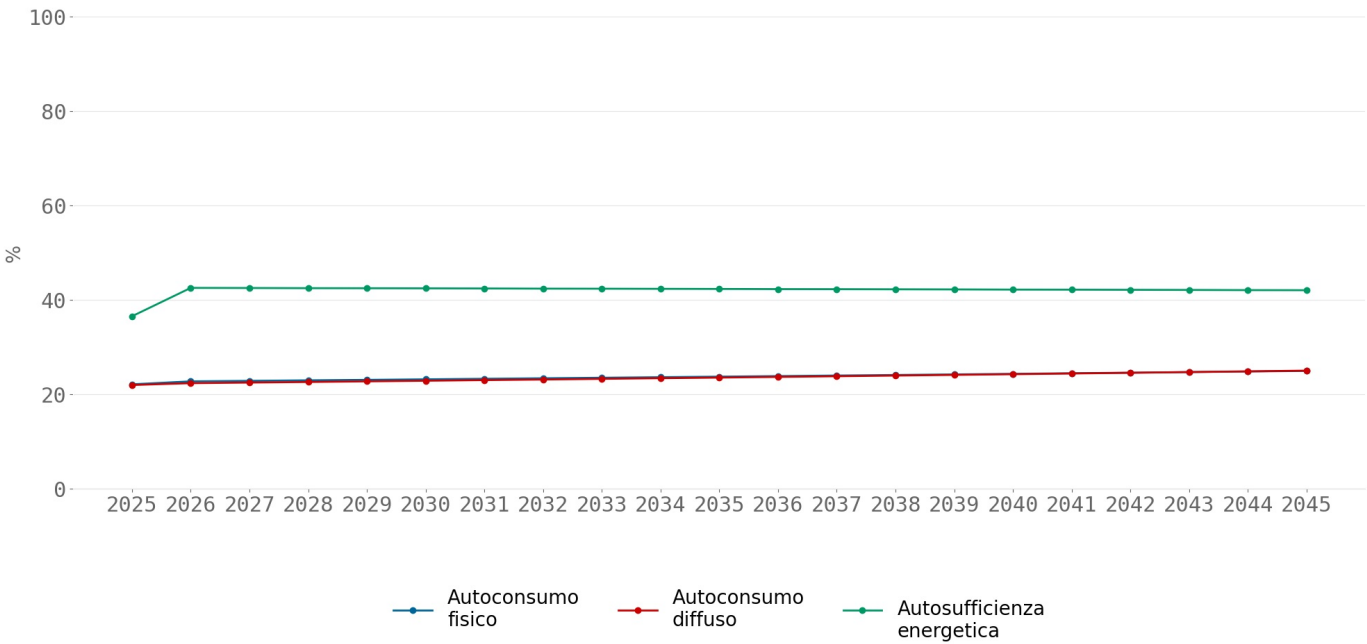


Emissioni di CO2 annuali evitate

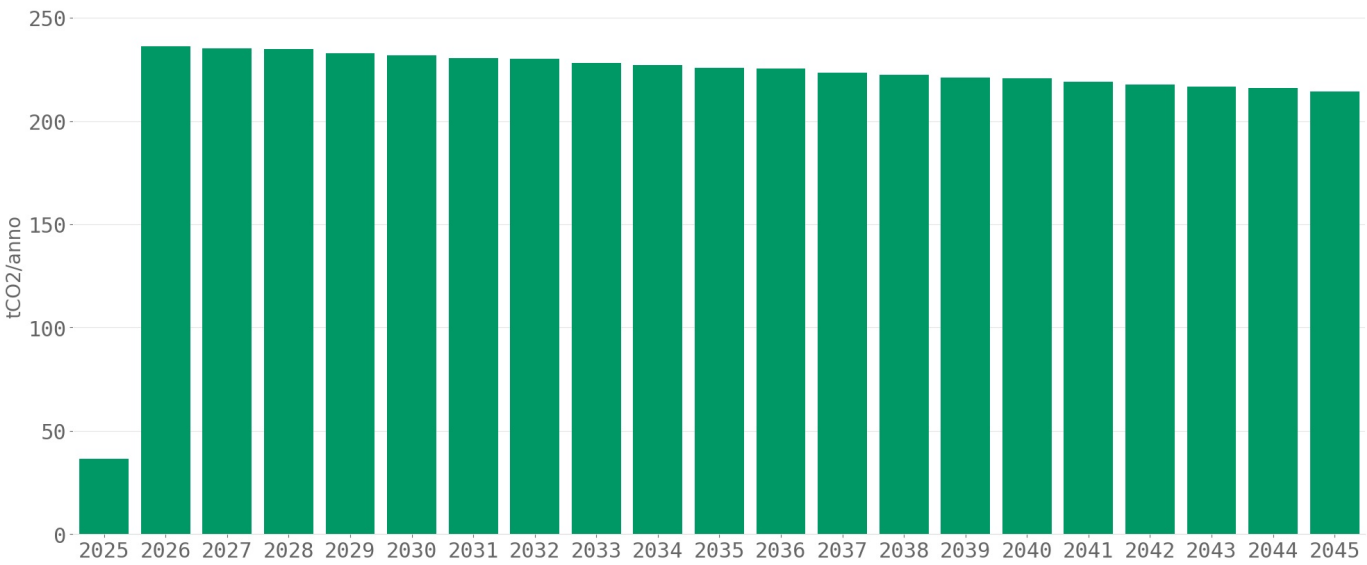


Performance energetiche annuali della configurazione

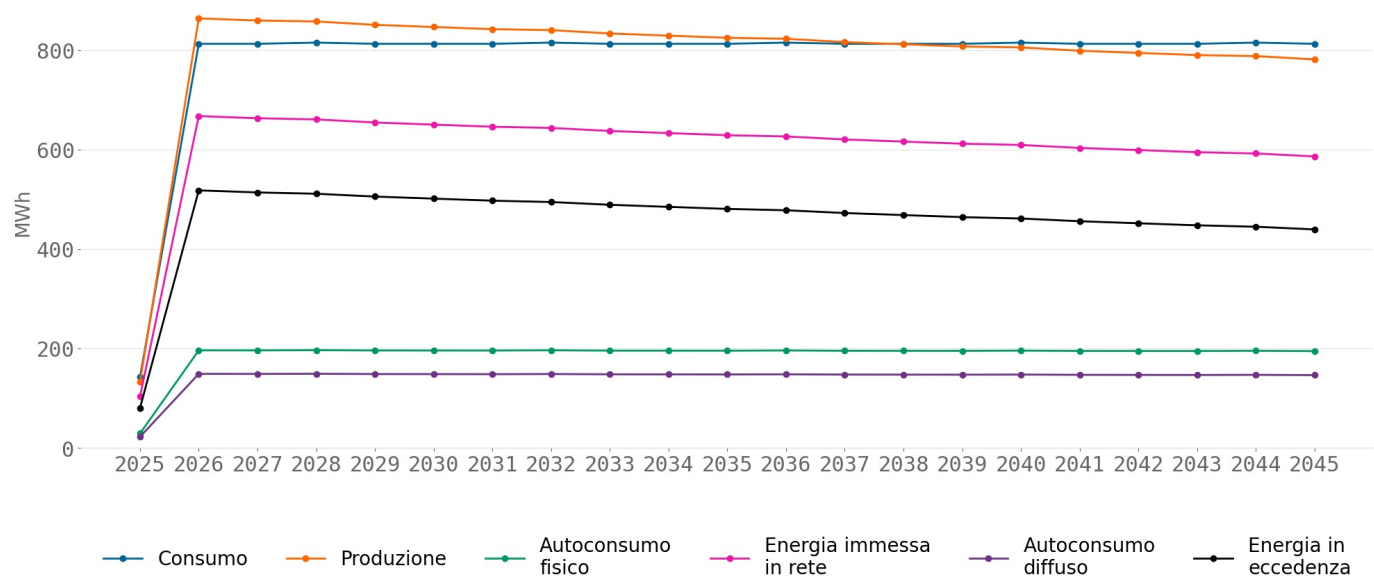

Performance energetiche mensili della configurazione - anno 2025

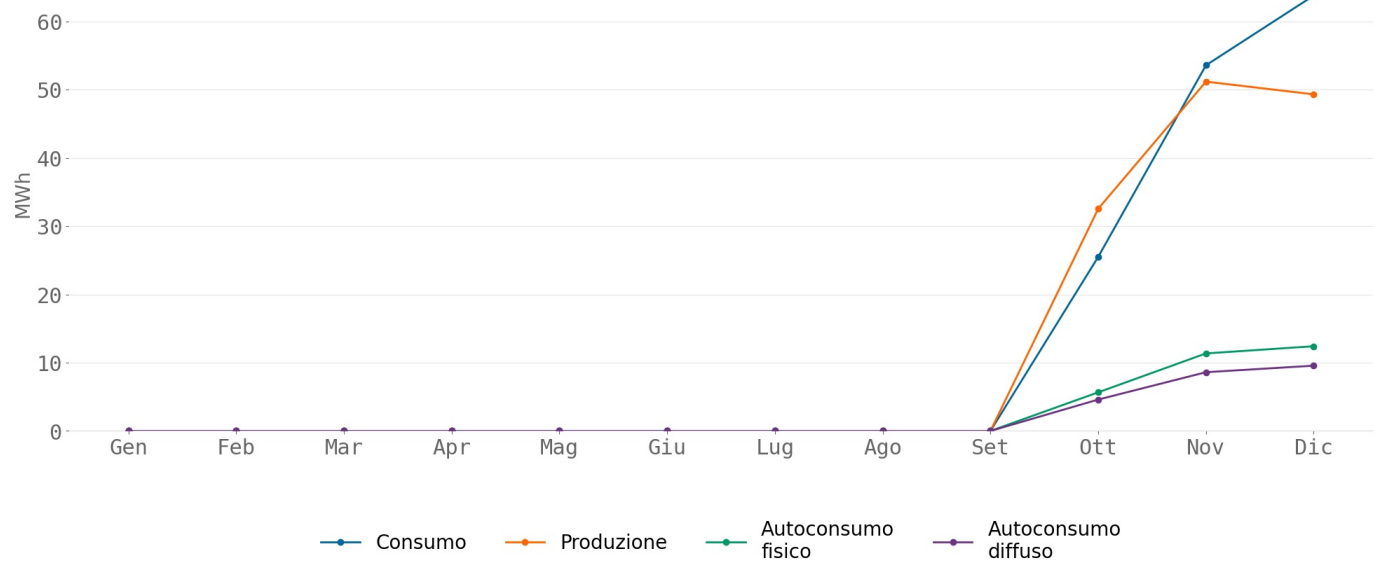

Performance energetiche mensili della configurazione - anno 2028

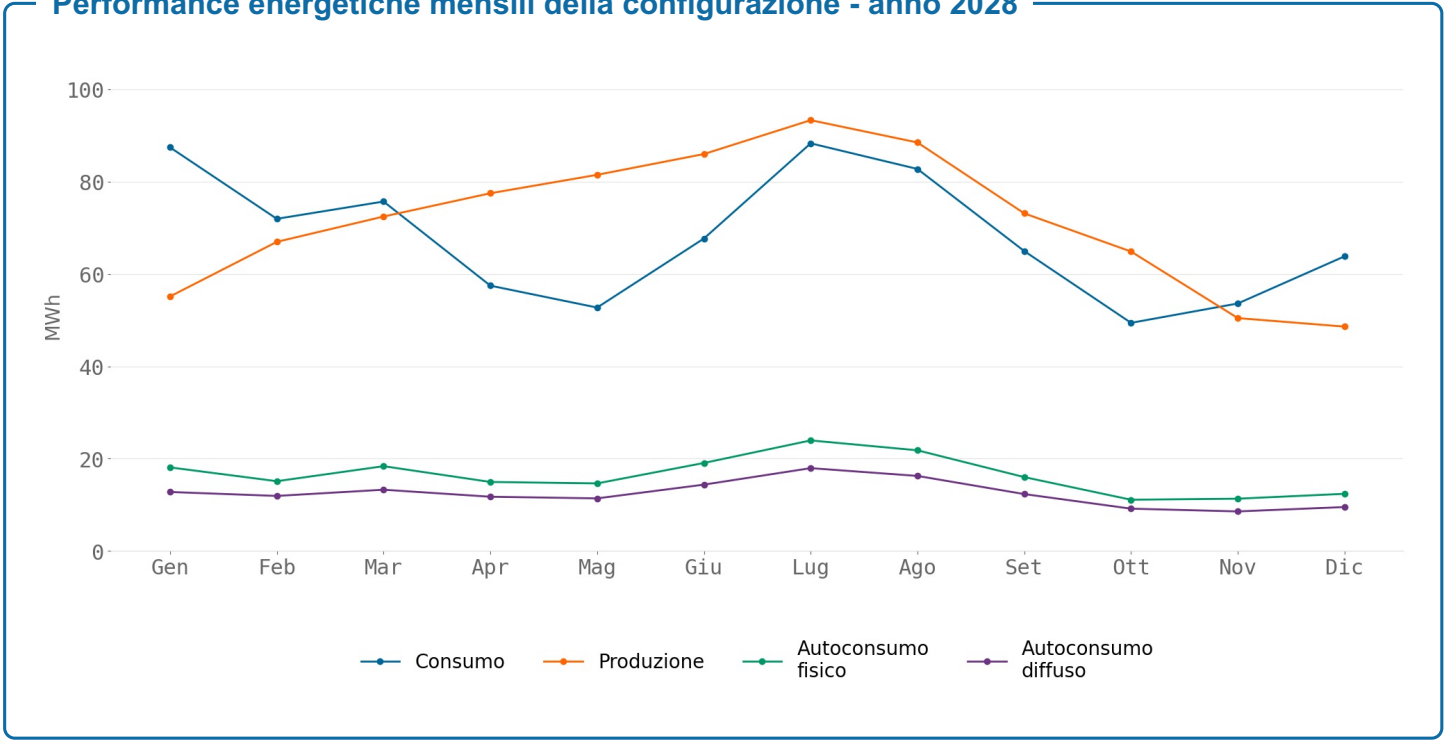

Impianti nella disponibilità della configurazione

Superficie fotovoltaica totale	Potenza totale impianti fotovoltaici	Potenza totale impianti idroelettrici	Potenza totale impianti eolici
3060,0 m2	612,0 kW	0,0 kW	0,0 kW
Quota potenza impianti esistenti (in esercizio ante 16/12/2021)	Quota potenza che accede a tariffa premio		
0,0 %	100,0 %		


Finanziamento della configurazione

Costi iniziali	Prestito	Autofinanziamento	Sovvenzione PNRR
1330100,0 euro	609300,0 euro	354560,0 euro	366240,0 euro
Altre sovvenzioni UE	Altre sovvenzioni non UE	Detrazioni fiscali	
0,0 euro	0,0 euro	0,0 euro	


Indici finanziari

VAN a 20 anni	Tasso interno di rendimento	WACC	Interessi sul prestito
-1243070,8 euro	N.A.	4,7 %	112342,8 euro

Flussi di cassa non attualizzati per tipologia

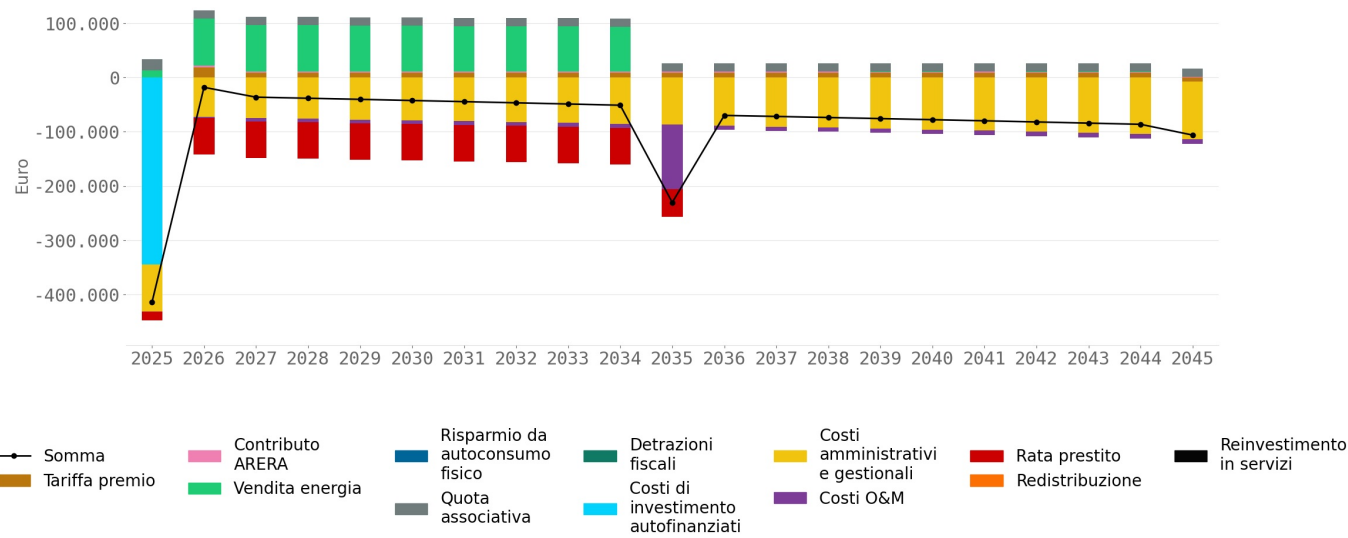

Flussi di cassa attualizzati

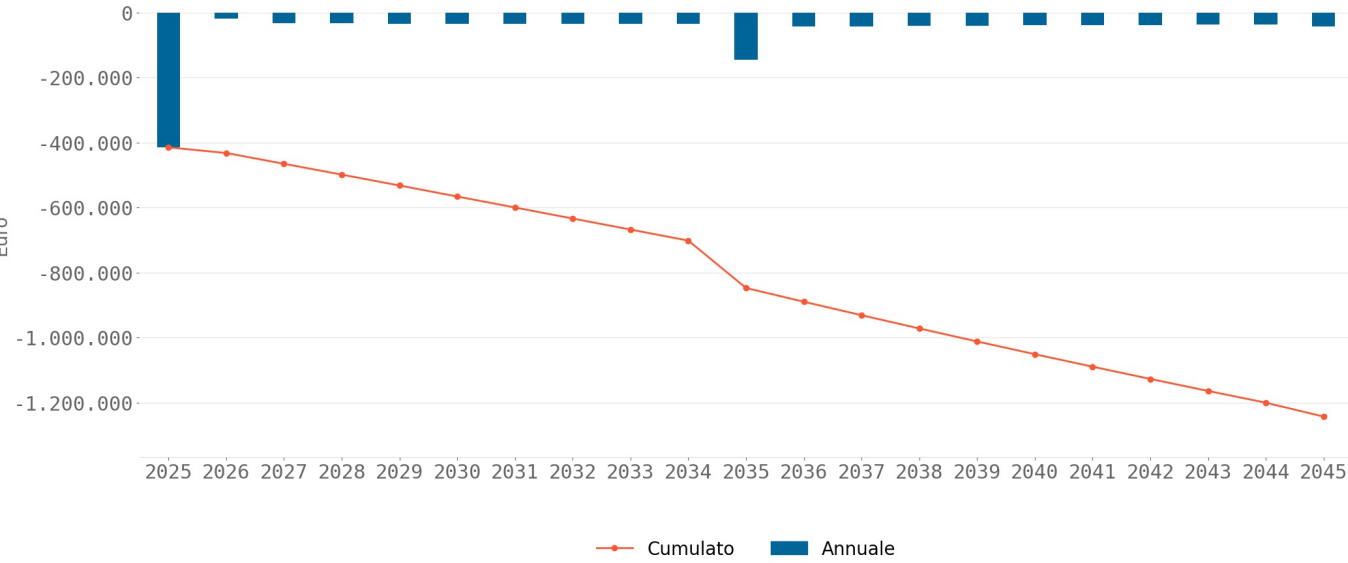

Limitazioni di responsabilità

RECON effettua simulazioni economico-finanziarie preliminari considerando l'eventuale contributo di sovvenzioni pubbliche, incentivi e detrazioni fiscali. Le stime non tengono conto di eventuali ulteriori vincoli fissati dalle norme che disciplinano il riconoscimento degli incentivi, delle sovvenzioni pubbliche e delle detrazioni fiscali, i quali saranno valutati, e saranno soggetti a controlli, da parte degli Enti preposti a norma di Legge esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di ammissione e di controllo, da svolgersi in conformità alle discipline di riferimento. I risultati di RECON non potranno in alcun modo essere utilizzati al fine di vantare pretesa alcuna nei confronti di tali Enti anche riguardo gli esiti dei suddetti procedimenti, né essere intesi come verifica della sussistenza dei requisiti all'accesso a tali incentivi, sovvenzioni e detrazioni fiscali, e neanche configurare aspettativa alcuna in tal senso.